


Ukončení hlavního přívodu - délka volného konce kabelů
cca 1m. Příkon 0,6kW (1+N+PE 1x230V).
Zhotovte pouze jeden přívod.

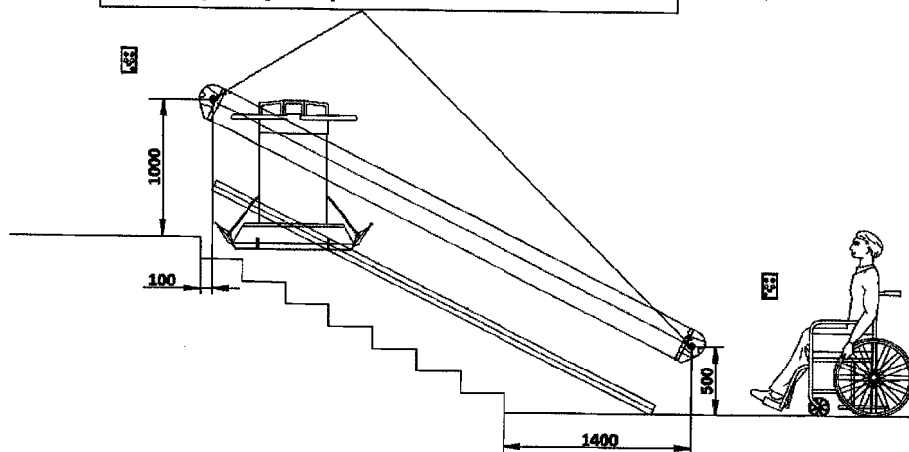

POZNÁMKA:

Pojezdová dráha plošiny bude kotvena do cihelného zdiva
pomocí rozpěrných, nebo chemických kotev. V místě
kotvení kolejnic nesmí být pod omítkou žádné rozvody!

ZŠ Libčany

příloha zadávací dokumentace
schodišťová plošina
přípojka elektro