



SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z PE

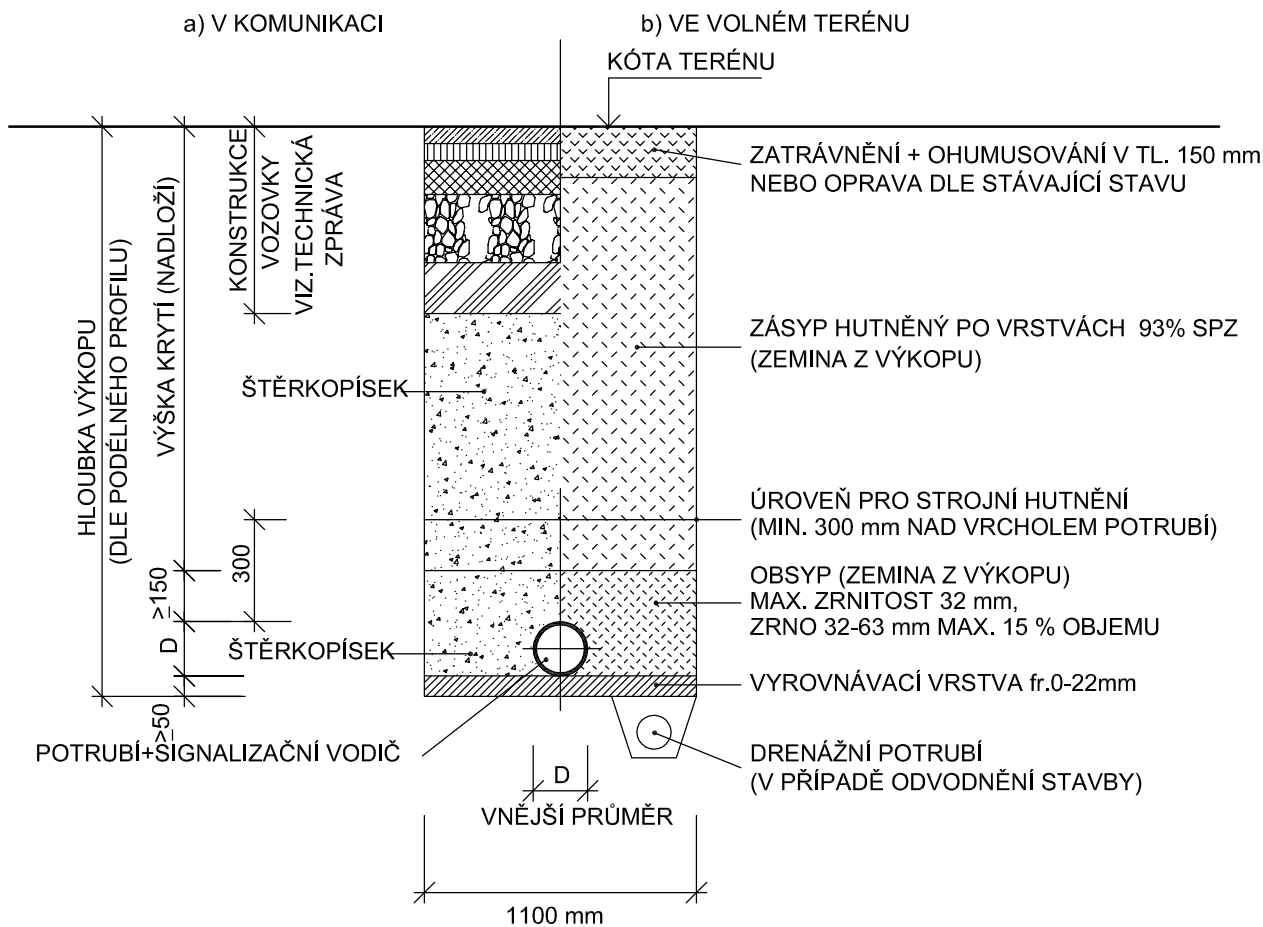

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Zodpovědný projektant		Roman Kratěna, aut. tech. 		PROIS, a.s. Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové DIČ:CZ-25943022 rkloucek@seznam.cz	
Vpracoval		Ing. Roman Klouček 			
Kraj: Královéhradecký		Obec: Křešice			
Investor: Městi Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň					
Akce: Kanalizace a ČOV - Křešice <i>D-2.2 ČOV-přípojka vody, odtokové potrubí a zpevněné plochy</i>				Stupeň	DPS
				Datum	7/2018
				Zakázkové číslo	
				Formát	A4
Obsah: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Měřítko:	Číslo přílohy: D-2.2.06