
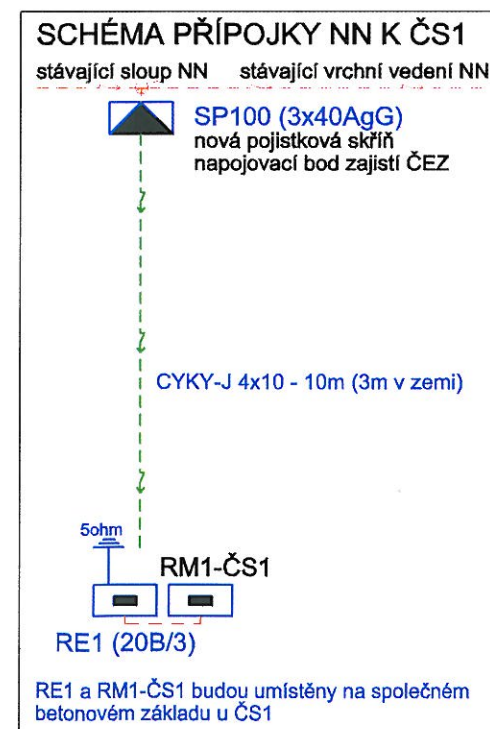


**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA** - 3PEN-50Hz, 400V/TN-C  
**OCHRANA PŘED DOTYKEM** - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 - ŽIVÝCH ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ  
**VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3)** - AB8, AD3, AF2, AN2, AQ3, AS2  
**CHARAKTER PROSTORU** - NEBEZPEČNÝ (DLE ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1)  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM** - NORMÁLNÍ  
**PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM**  
**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ**  
**PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ**  
**VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE**  
**DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST**  
**VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM**  
**V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE**

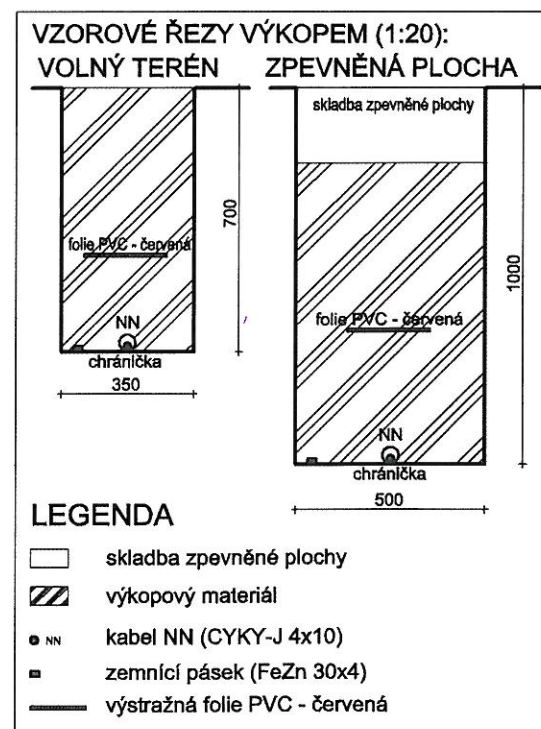

AKCE	KANALIZACE - PSINICE Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení D-2.2 ROZVODY NN	STUPEŇ / DATUM	DSP / 12.2017
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	D-2.2.1 Rozvody NN k ČS1 Situace, Schéma, Vzorové řezy výkopem	MĚŘÍTKO	1 : 500, 1 : 20
			D-2.2.1.01