



VNITŘNÍ PLYNOVOD - 1.PP

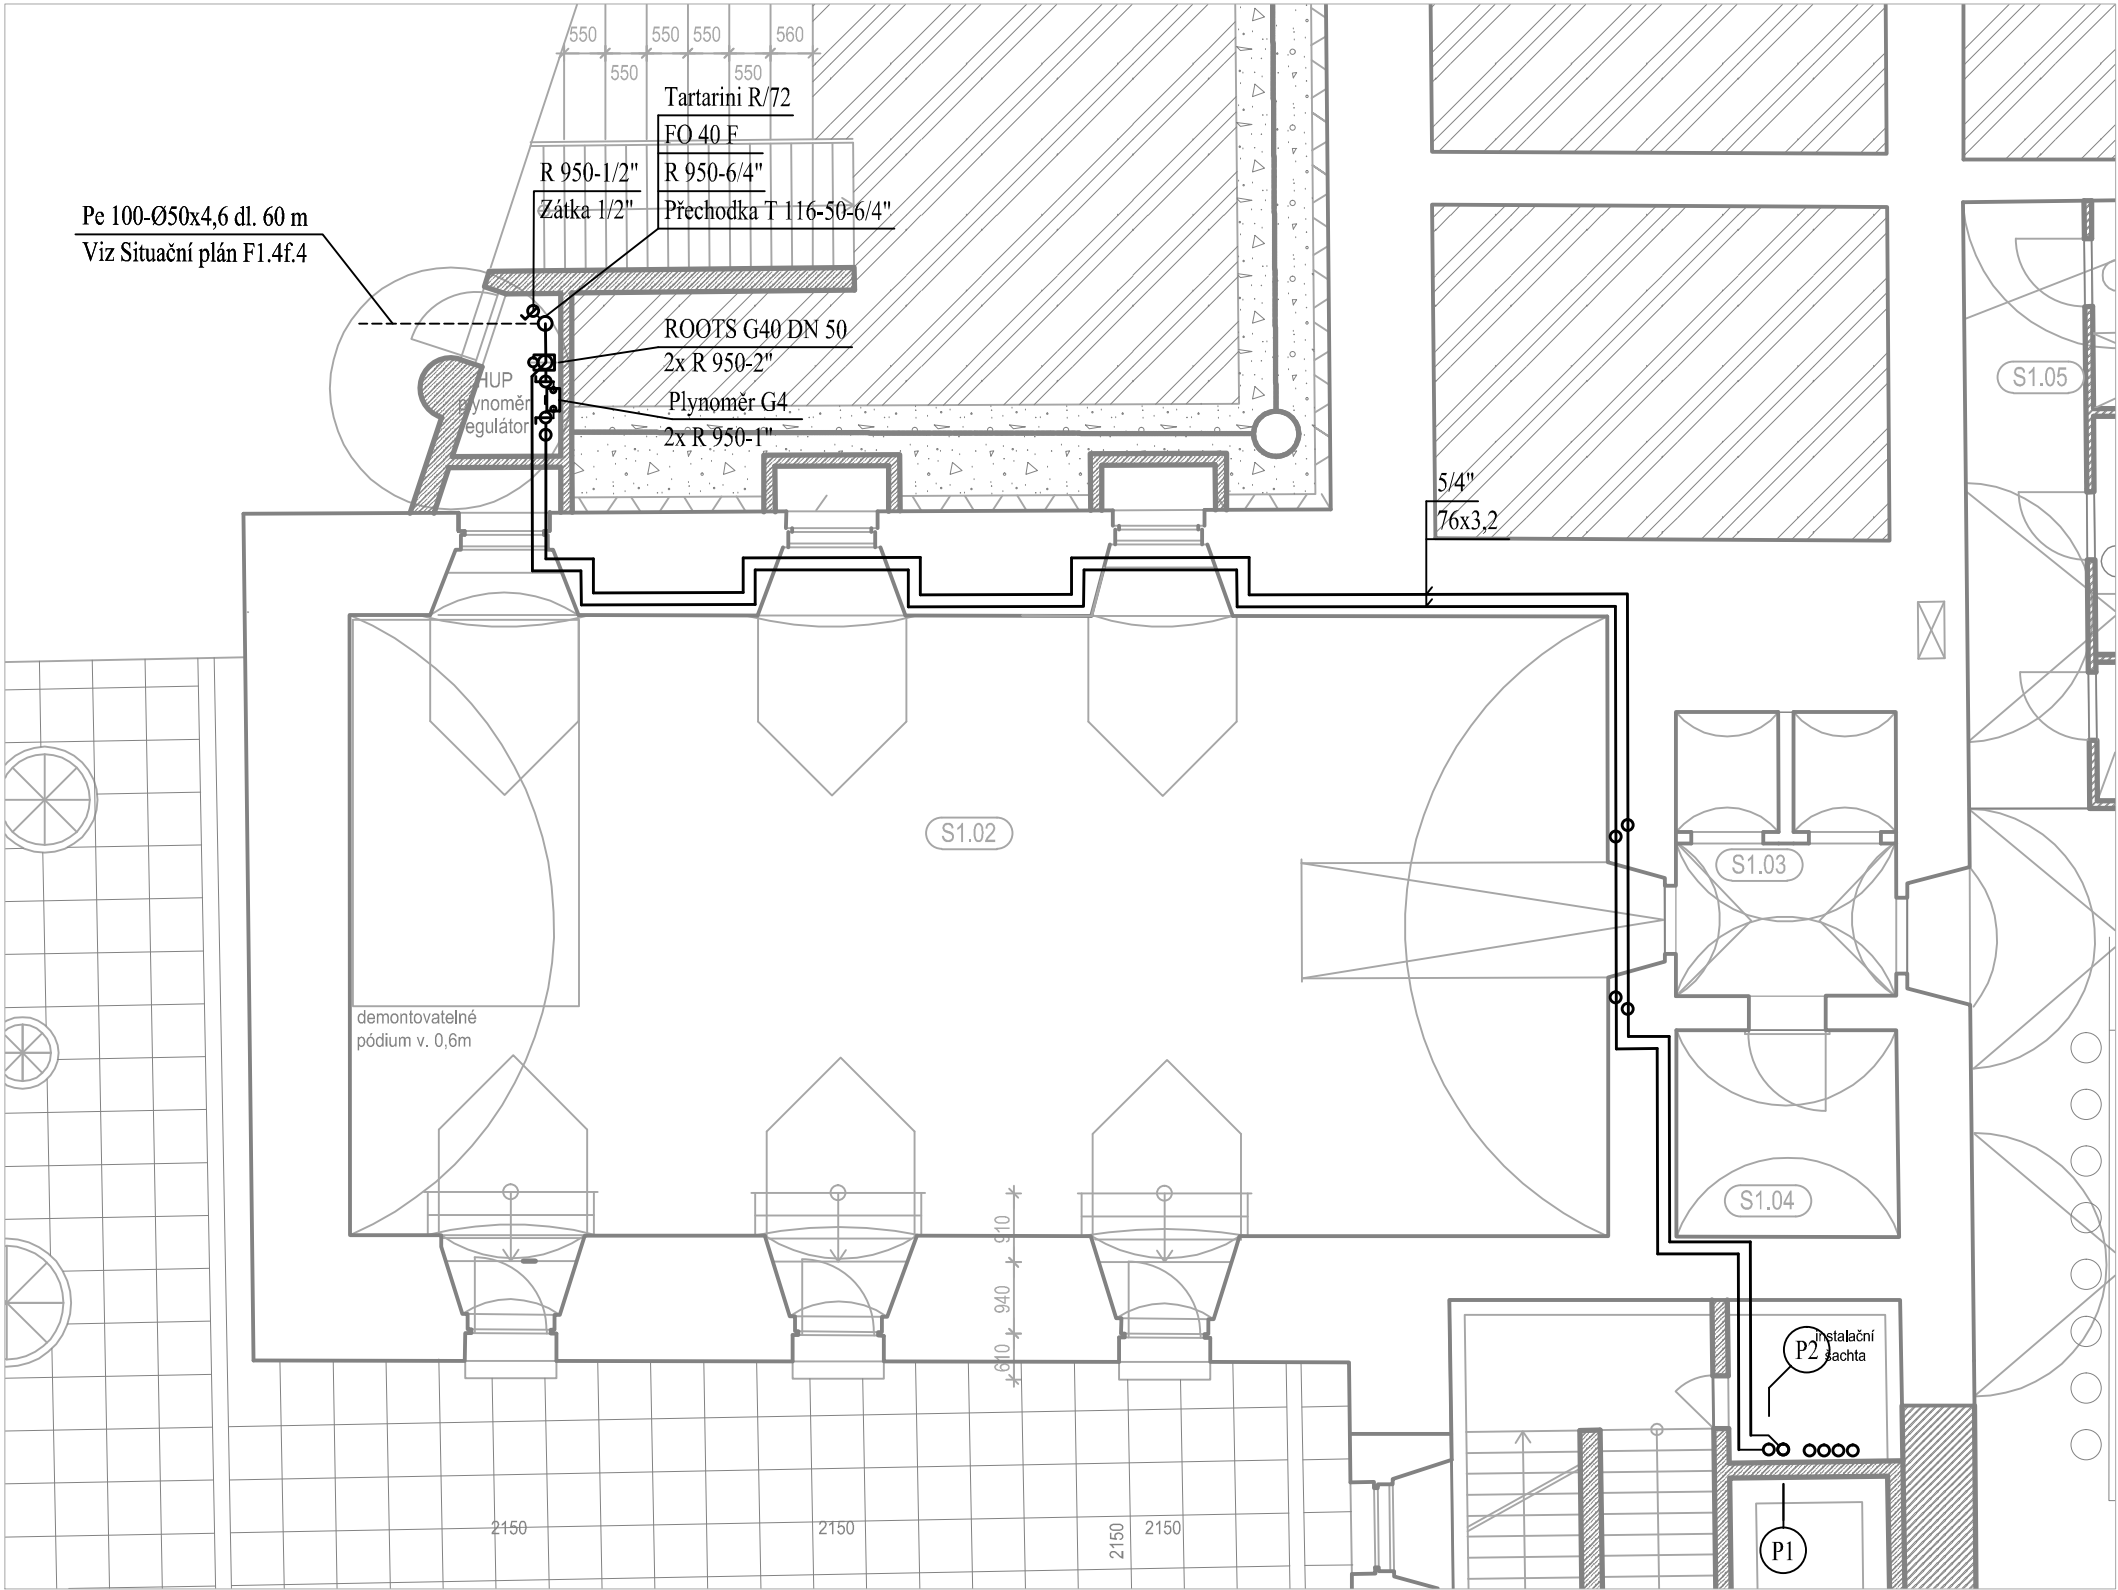

LEGENDA:

- K TEPLOVODNÍ KOTEL KONDENZAČNÍ BODERUS BG 162-80kW  
S4 SPORÁK VELKOKUCHYŇSKÝ - 4 HOŘÁKY
- (P) STOUPAČKA PLYNOVODU  
- - - STL PLYNOVOD - POTRUBÍ PE 100 - SDR11 (VENKOVNÍ ROZVODY)  
— NTL PLYNOVOD - OCELOVÉ POTRUBÍ (VNITŘNÍ ROZVODY)

±0,000 = +434,820 m.n.m. Bpv.

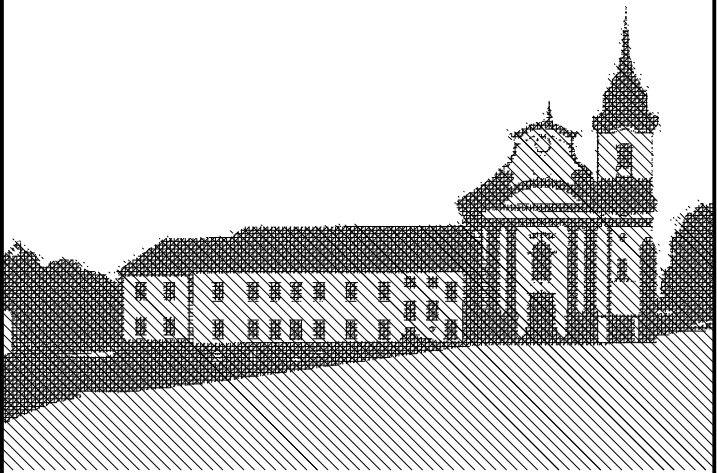

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 144,  
Nová Paka (býv. klášter Paulánů)  
č.parc. 166 (s bud. č.p. 144), 169, 170/1, 170/2,  
176, 177 v k.ú. Nová Paka.

investor

Život bez bariér o.s.  
Lomená 533, 509 01 Nová Paka, www.zbb.cz  
zmocněnec: Jitka Fučíková  
tel. +420 603 434 833, mail. jitka.fucikova@zbb.cz

zhotovitel

dokumentace:

Arx Studio  
Ing. arch. Martin Doubek  
mail: mardou@email.cz  
tel: +420 603 441 813

zodp. projektant

Ing. arch. Ivan Sládek, ČKA č. 413

stupeň PD

dokumentace změny stavby před dokončením v rozsahu  
dle příl. 5. vyhl. 499/2006 Sb.

část dokumentace:

D1.4f Plynová zařízení

projektant spec.části

Ing. Martin Edlman  
U Břehu 43/580, Praha 15, 102 00  
tel. +420 731 369 471,  
mail. martin@edlman.cz

č. výkresu

název výkresu

D1.4f.3

Vnitřní plynovod  
Půdorys 1.P.P.

měřítko

razítko

kopie

1 : 100

datum

08/2016

ident. č.

2012.KL.SP.1