


POZNÁMKA

+50 m³/h
-50 m³/h

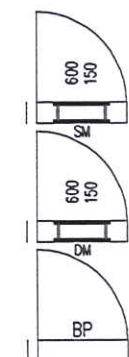

PŘÍVOD VZDUCHU
MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h

ODVOD VZDUCHU
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h


MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, ŠÍŘKA MŘÍŽKY 600 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 150 MM,
MŘÍŽKA OSAZENA DO OCELOVÉ TROUBY 610x160 MM

DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ V OSE DVEŘÍ 100 MM
NAD PODLAHOU, ŠÍŘKA MŘÍŽKY 600 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY
150 MM

DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20-25 MM



	INTERKLIMA				Interklima spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semtín tel.: 466 825 032 DIČ: CZ 13586556	
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP	
ING. T. MĚKOTA	ING. T. MĚKOTA	ING. T. MĚKOTA	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3714/10		
				POČET FORMÁTŮ	2 A4	
				DATUM	11/2010	
				MĚŘÍTKO	1:100	
			Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OÚ č.p. 46 V SEDLÍŠTÍCH SO 01 – BUDOVA OBEČNÍHO ÚŘADU ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			3	F.1.5	03	
PŮDORYS 2.NP						