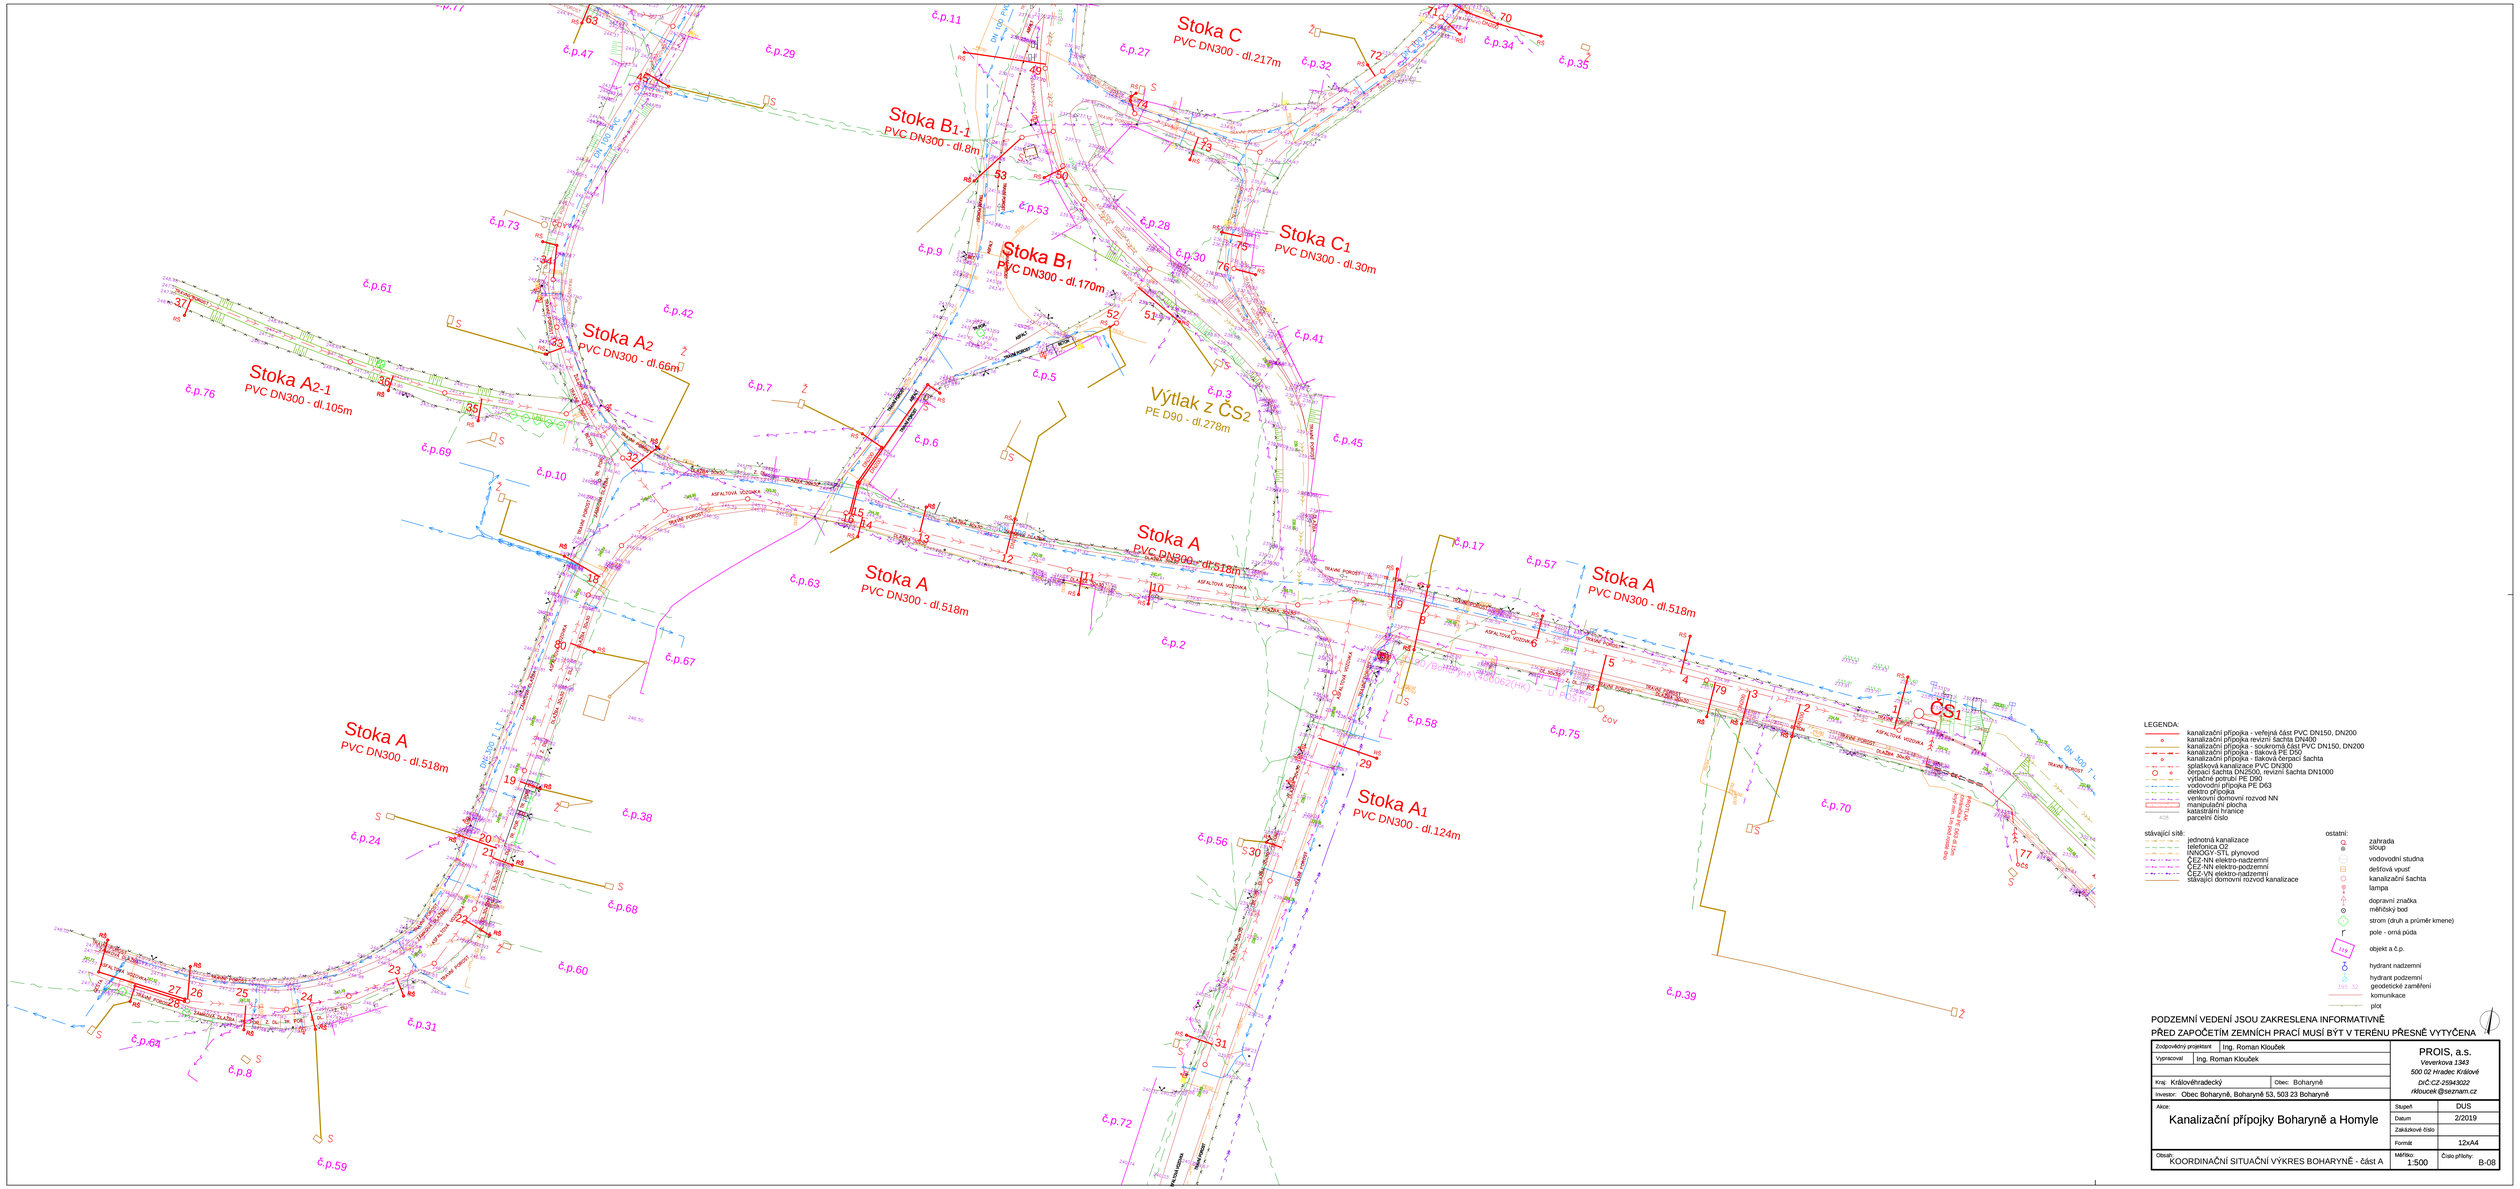
Stoka C
PVC DN300 - dl.217m
Stoka B1-1
PVC DN300 - dl.8m
Stoka C1
PVC DN300 - dl.30m
Stoka B1
PVC DN300 - dl.170m
Stoka A2
PVC DN300 - dl.66m
Stoka A2-1
PVC DN300 - dl.105m
Výtlak z ČS2
PE D90 - dl.278m
Stoka A
PVC DN300 - dl.518m
Stoka A
PVC DN300 - dl.518m
Stoka A
PVC DN300 - dl.518m
Stoka A
PVC DN300 - dl.518m
Stoka A1
PVC DN300 - dl.124m
ČS1
LEGENDA:
kanalizační přípojka - veřejná část PVC DN150, DN200
kanalizační přípojka revizní šachta DN400
kanalizační přípojka - soukromá část PVC DN150, DN200
kanalizační přípojka - tlaková PE D50
kanalizační přípojka - tlaková čerpací šachta
splašková kanalizace PVC DN300
čerpací šachta DN2500, revizní šachta DN1000
výtlačné potrubí PE D90
vodovodní přípojka PE D63
elektro přípojka
venkovní domovní rozvod NN
manipulační plocha
katastrální hranice
parcelní číslo
stávající sítě:
jednotná kanalizace
telefonica O2
INNOGY-STL plynovod
ČEZ-NN elektro-nadzemní
ČEZ-NN elektro-podzemní
ČEZ-VN elektro-nadzemní
stávající domovní rozvod kanalizace
ostatní:
zahrada
sloup
vodovodní studna
dešťová vpusť
kanalizační šachta
lampa
dopravní značka
měřičský bod
strom (druh a průměr kmene)
pole - orná půda
objekt a č.p.
hydrant nadzemní
hydrant podzemní
geodetické zaměření
komunikace
plot
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT V TERÉNU PŘESNĚ VYTYČENA
Zodpovědný projektant: Ing. Roman Klouček
Vypracoval: Ing. Roman Klouček
Kraj: Královéhradecký
Obec: Boharyně
Investor: Obec Boharyně, Boharyně 53, 503 23 Boharyně
PROIS, a.s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
DIČ:CZ-25943022
rklouček@seznam.cz
Akce:
Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle
Stupeň: DUS
Datum: 2/2019
Zakázkové číslo:
Formát: 12xA4
Obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES BOHARYNĚ - část A
Měřítko: 1:500
Číslo přílohy: B-08