

LEGENDA POTRUBÍ:

----- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNĚ 55/45°C

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- PK

Z

EN

R/S

A
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 35kW

– NEPŘÍMOTOPENÝ ZÁSOBNÍK O OBJEMU 200 LITRŮ

– EXPANZNÍ NÁDOBA EXPANZOMAT O OBJEMU 50 LITRŮ

– SPRUŽENÝ ROZDĚLOVÁČ A SBĚRAČ – SPEC.VZ.TZ 011

– HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKŮ – ANULOD – MIN.3,0m3/hod
- TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL

RS – REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

H-RŠ – REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK

OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ VK SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A KOUPELNOVÁ


NAPOJENÍ RADIÁTORŮ SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM BUDE ZE ZDI

KU – KULOVÝ UZAVĚR

PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

F – FILTR

VK – VYPOUŠTĚČI KOHOUT

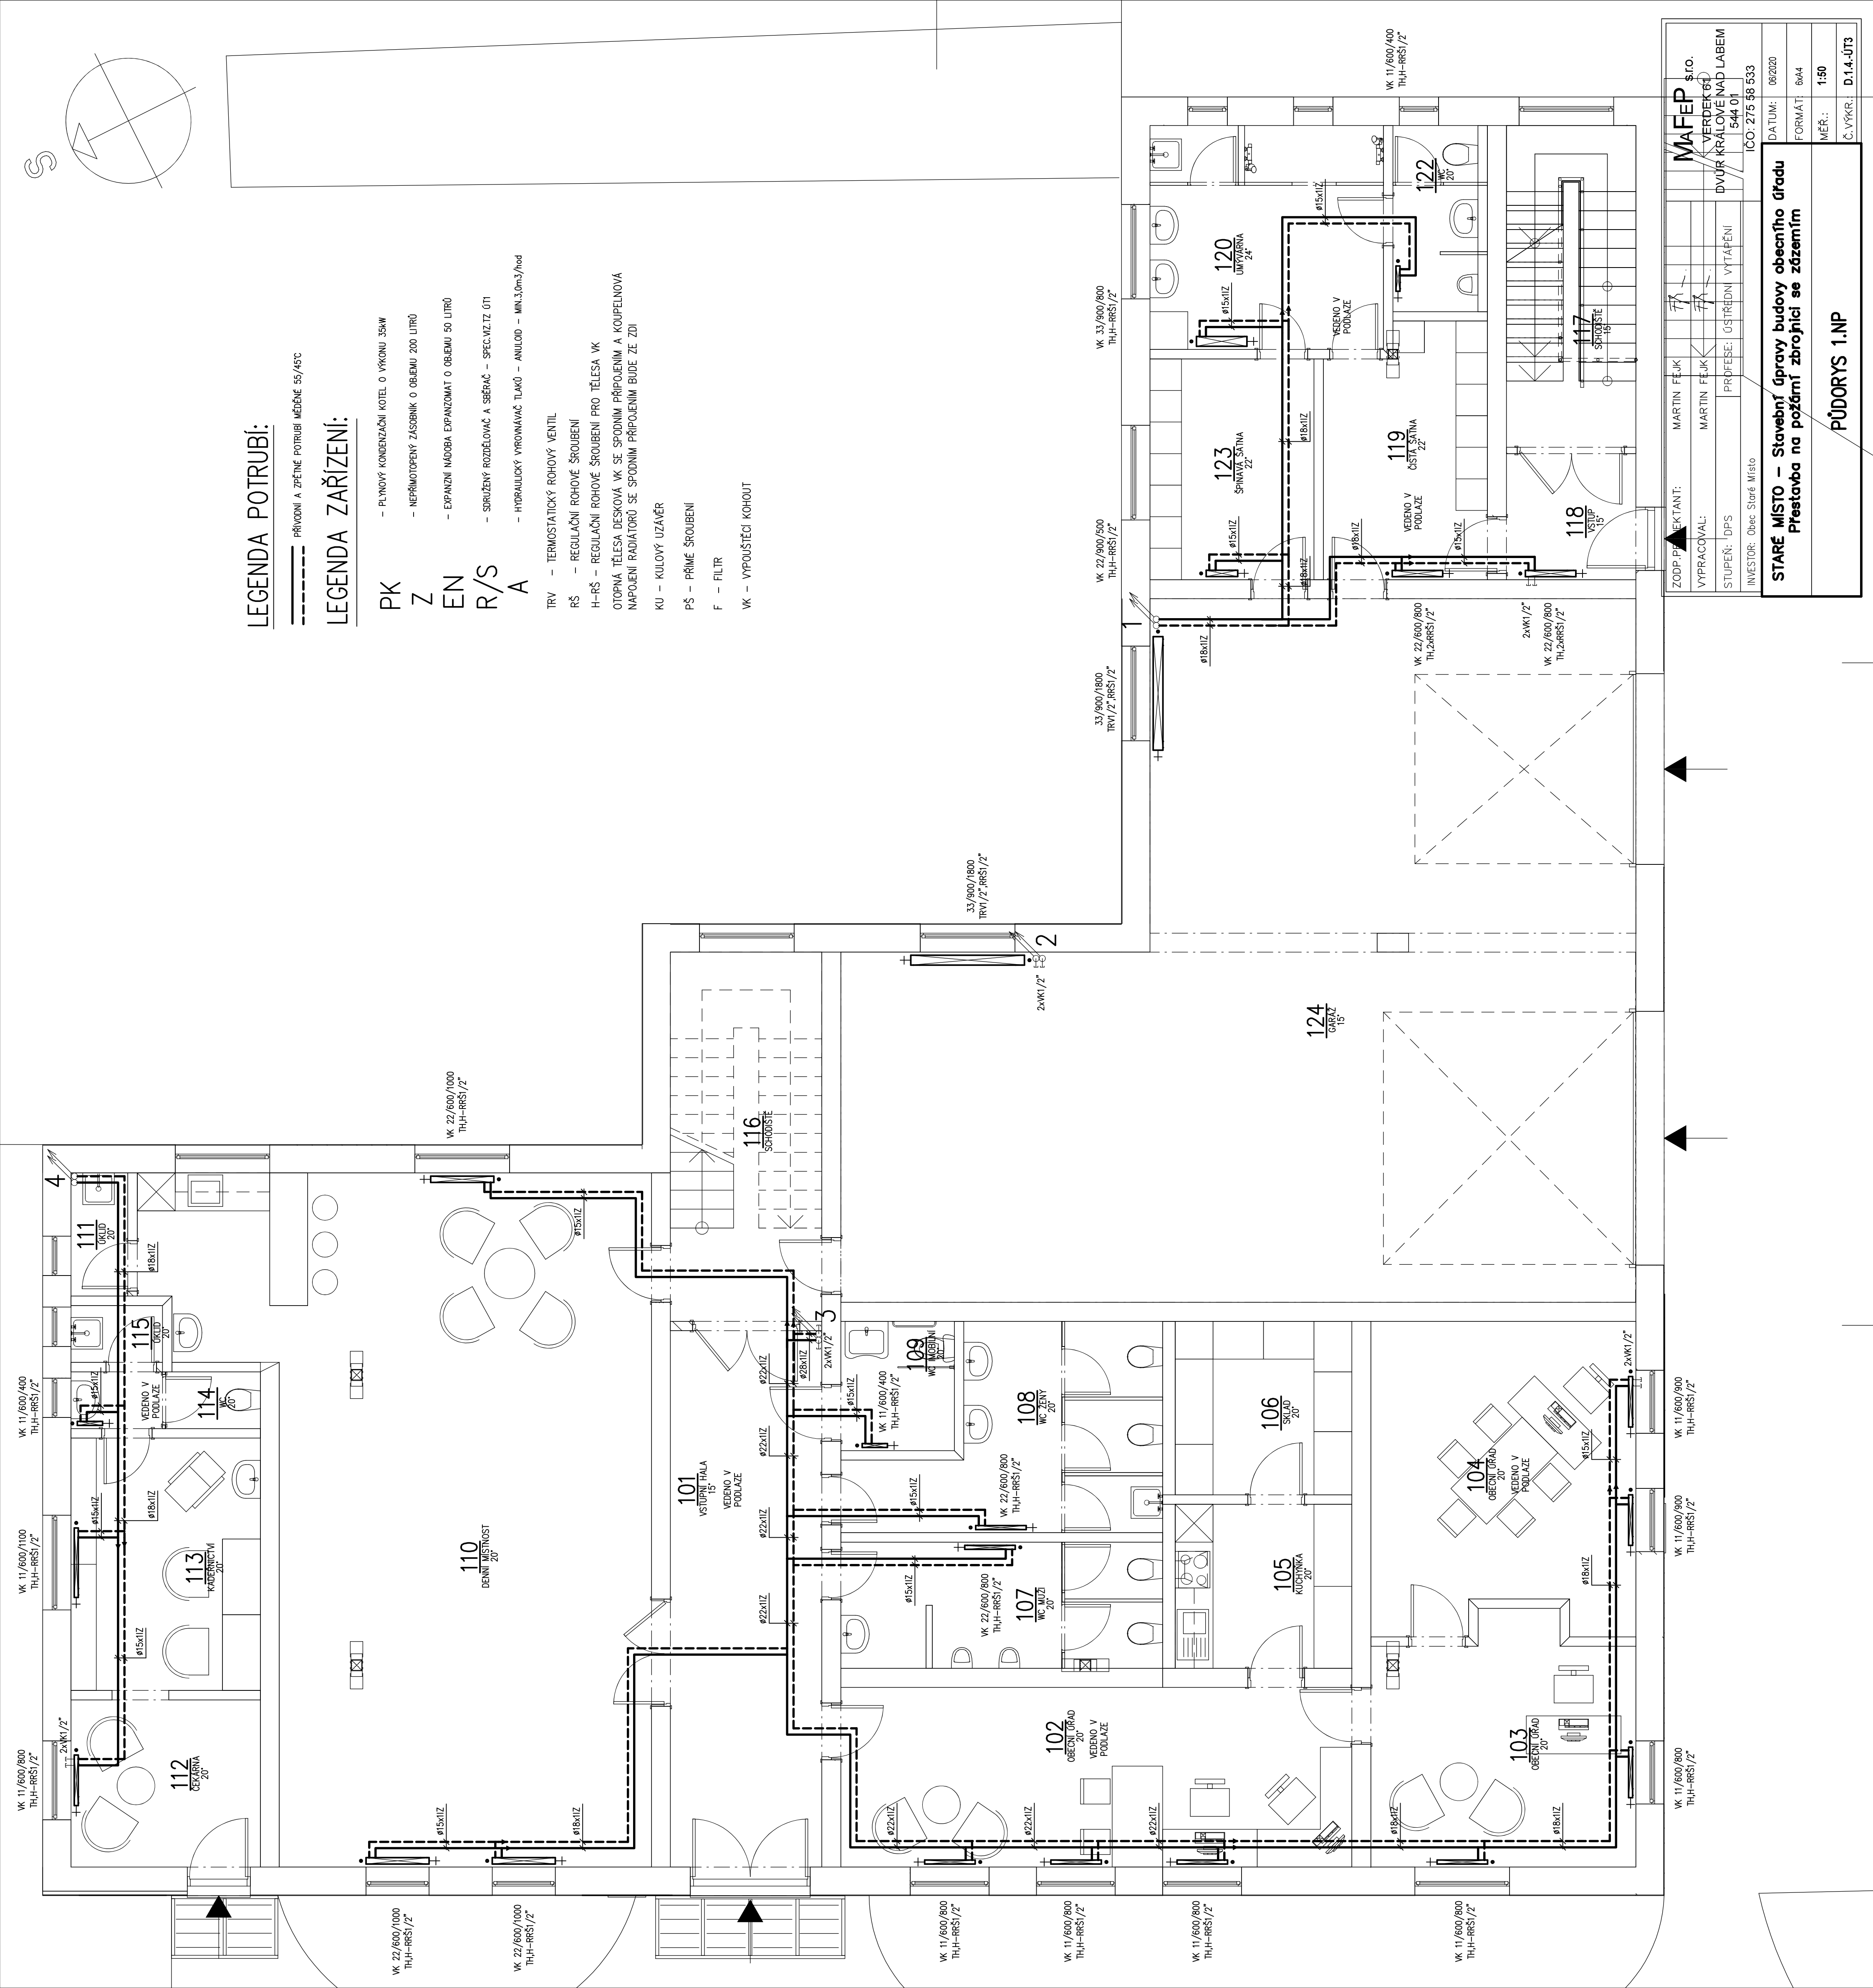

ZODP. PROJEKTANT:	MARTIN FEJČ	MAFEP s.r.o.
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJČ	VERDEK 61
STUPEŇ: DPS	PROJESE: USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
INVESTOR: Obec Staré Místo	544 01	ICO: 275 58 533
STARÉ MÍSTO – Stavební úpravy budovy obecního úřadu		
Přestavba na požární zbrojnici se zázemím		
PŮDORYS 1.NP		
Č. VÝKR.: D.1.4-JT3		