




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SÍŤ: TN – C/S

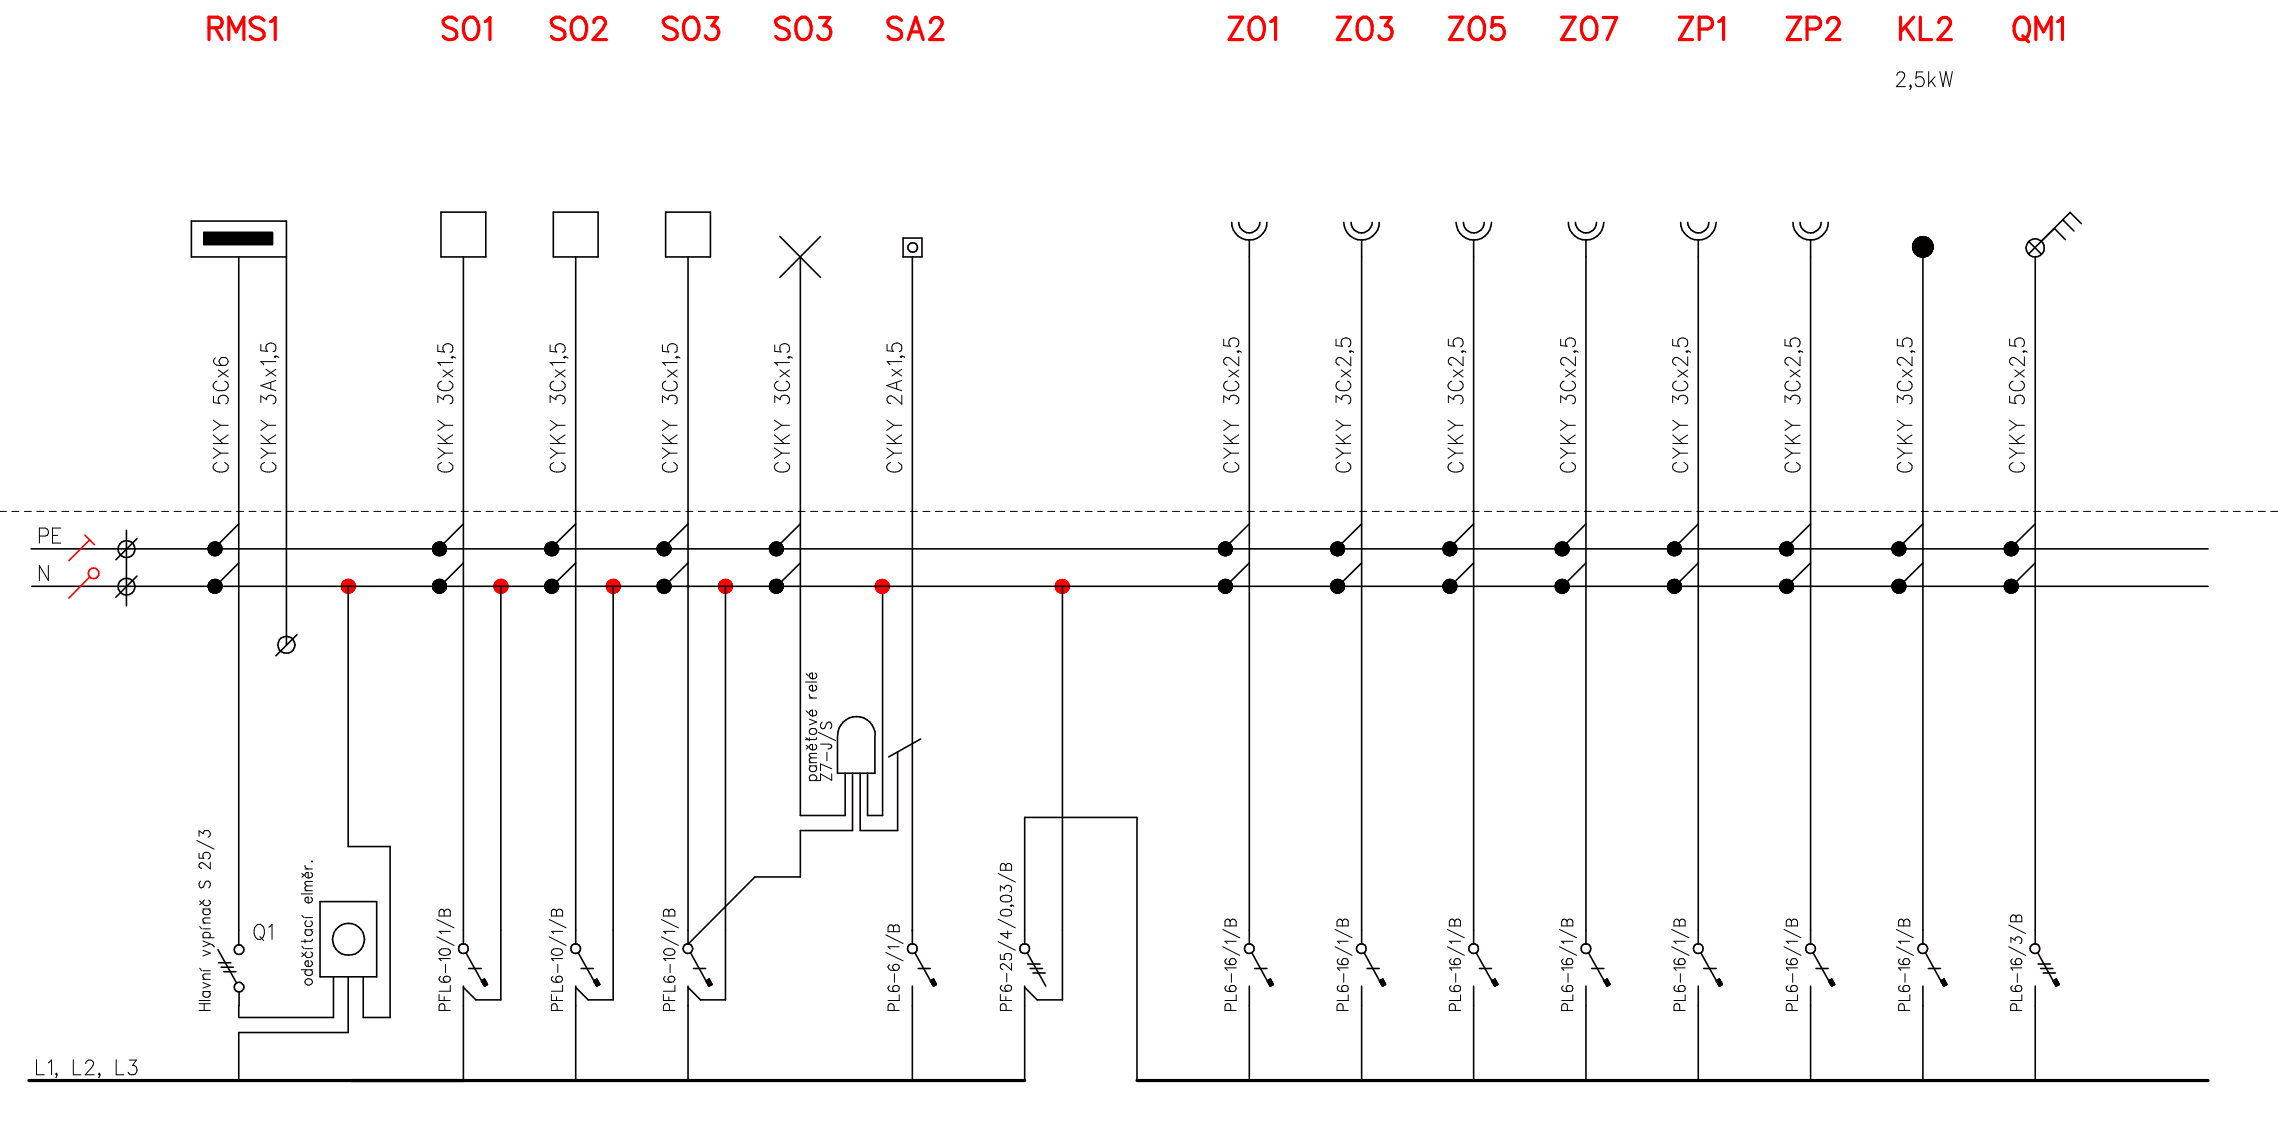

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

HL. ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO	-----	
LIBOR KLUBAL, DiS.	ing. PAVEL TŮMA	PETR KAREŠ	FORMÁT	2 A4	
			DATUM	1/2021	
INVESTOR : OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD, MLÝNSKÁ 189, 547 01 NÁCHOD					
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II – OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD  Na parcele st.p.č. 242 katastrální území Náchod  D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 DVORNÍ OBJEKT II. D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE  PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY					ZPRACOVATEL :  PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Č. Skalice 732 767 670
					EV. Č. AKCE 1612 17 18
NÁZEV PŘÍLOHY : ROZVADĚČ RS2 – část "A"					ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1.5.5