


Schéma zapojení automatického cyklování ventilátorů

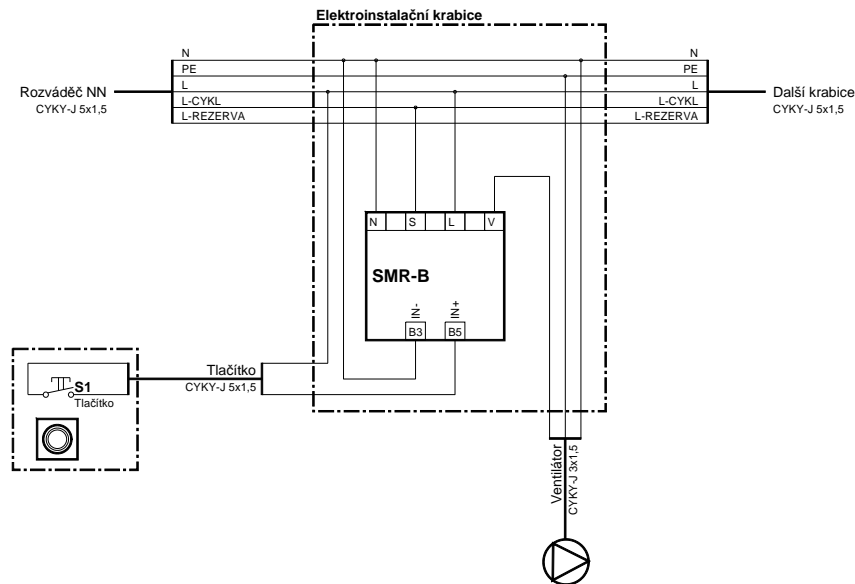

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S  
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA  
Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žireč 136	
			544 04 Dvůr Králové n.L.	
			Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042	
			roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR Obec Staré Místo			KRAJ	Královéhradecký
STAVBA			OBEC	Staré Místo
<b>ELEKTROINSTALACE</b> Stavební úpravy budovy obecního úřadu Přestavba na požární zbrojnicí se zázemím Staré Místo č.p. 70, k.ú. Staré Místo [723754]			ST. ÚŘAD	Jičín
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	Březen 2020
			ZAK. ČÍSLO	80/19
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
SCHÉMA OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ			- - -	E9