



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODHLÉDY
HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT		
203	SKLEP PRO BYT 3	SDK

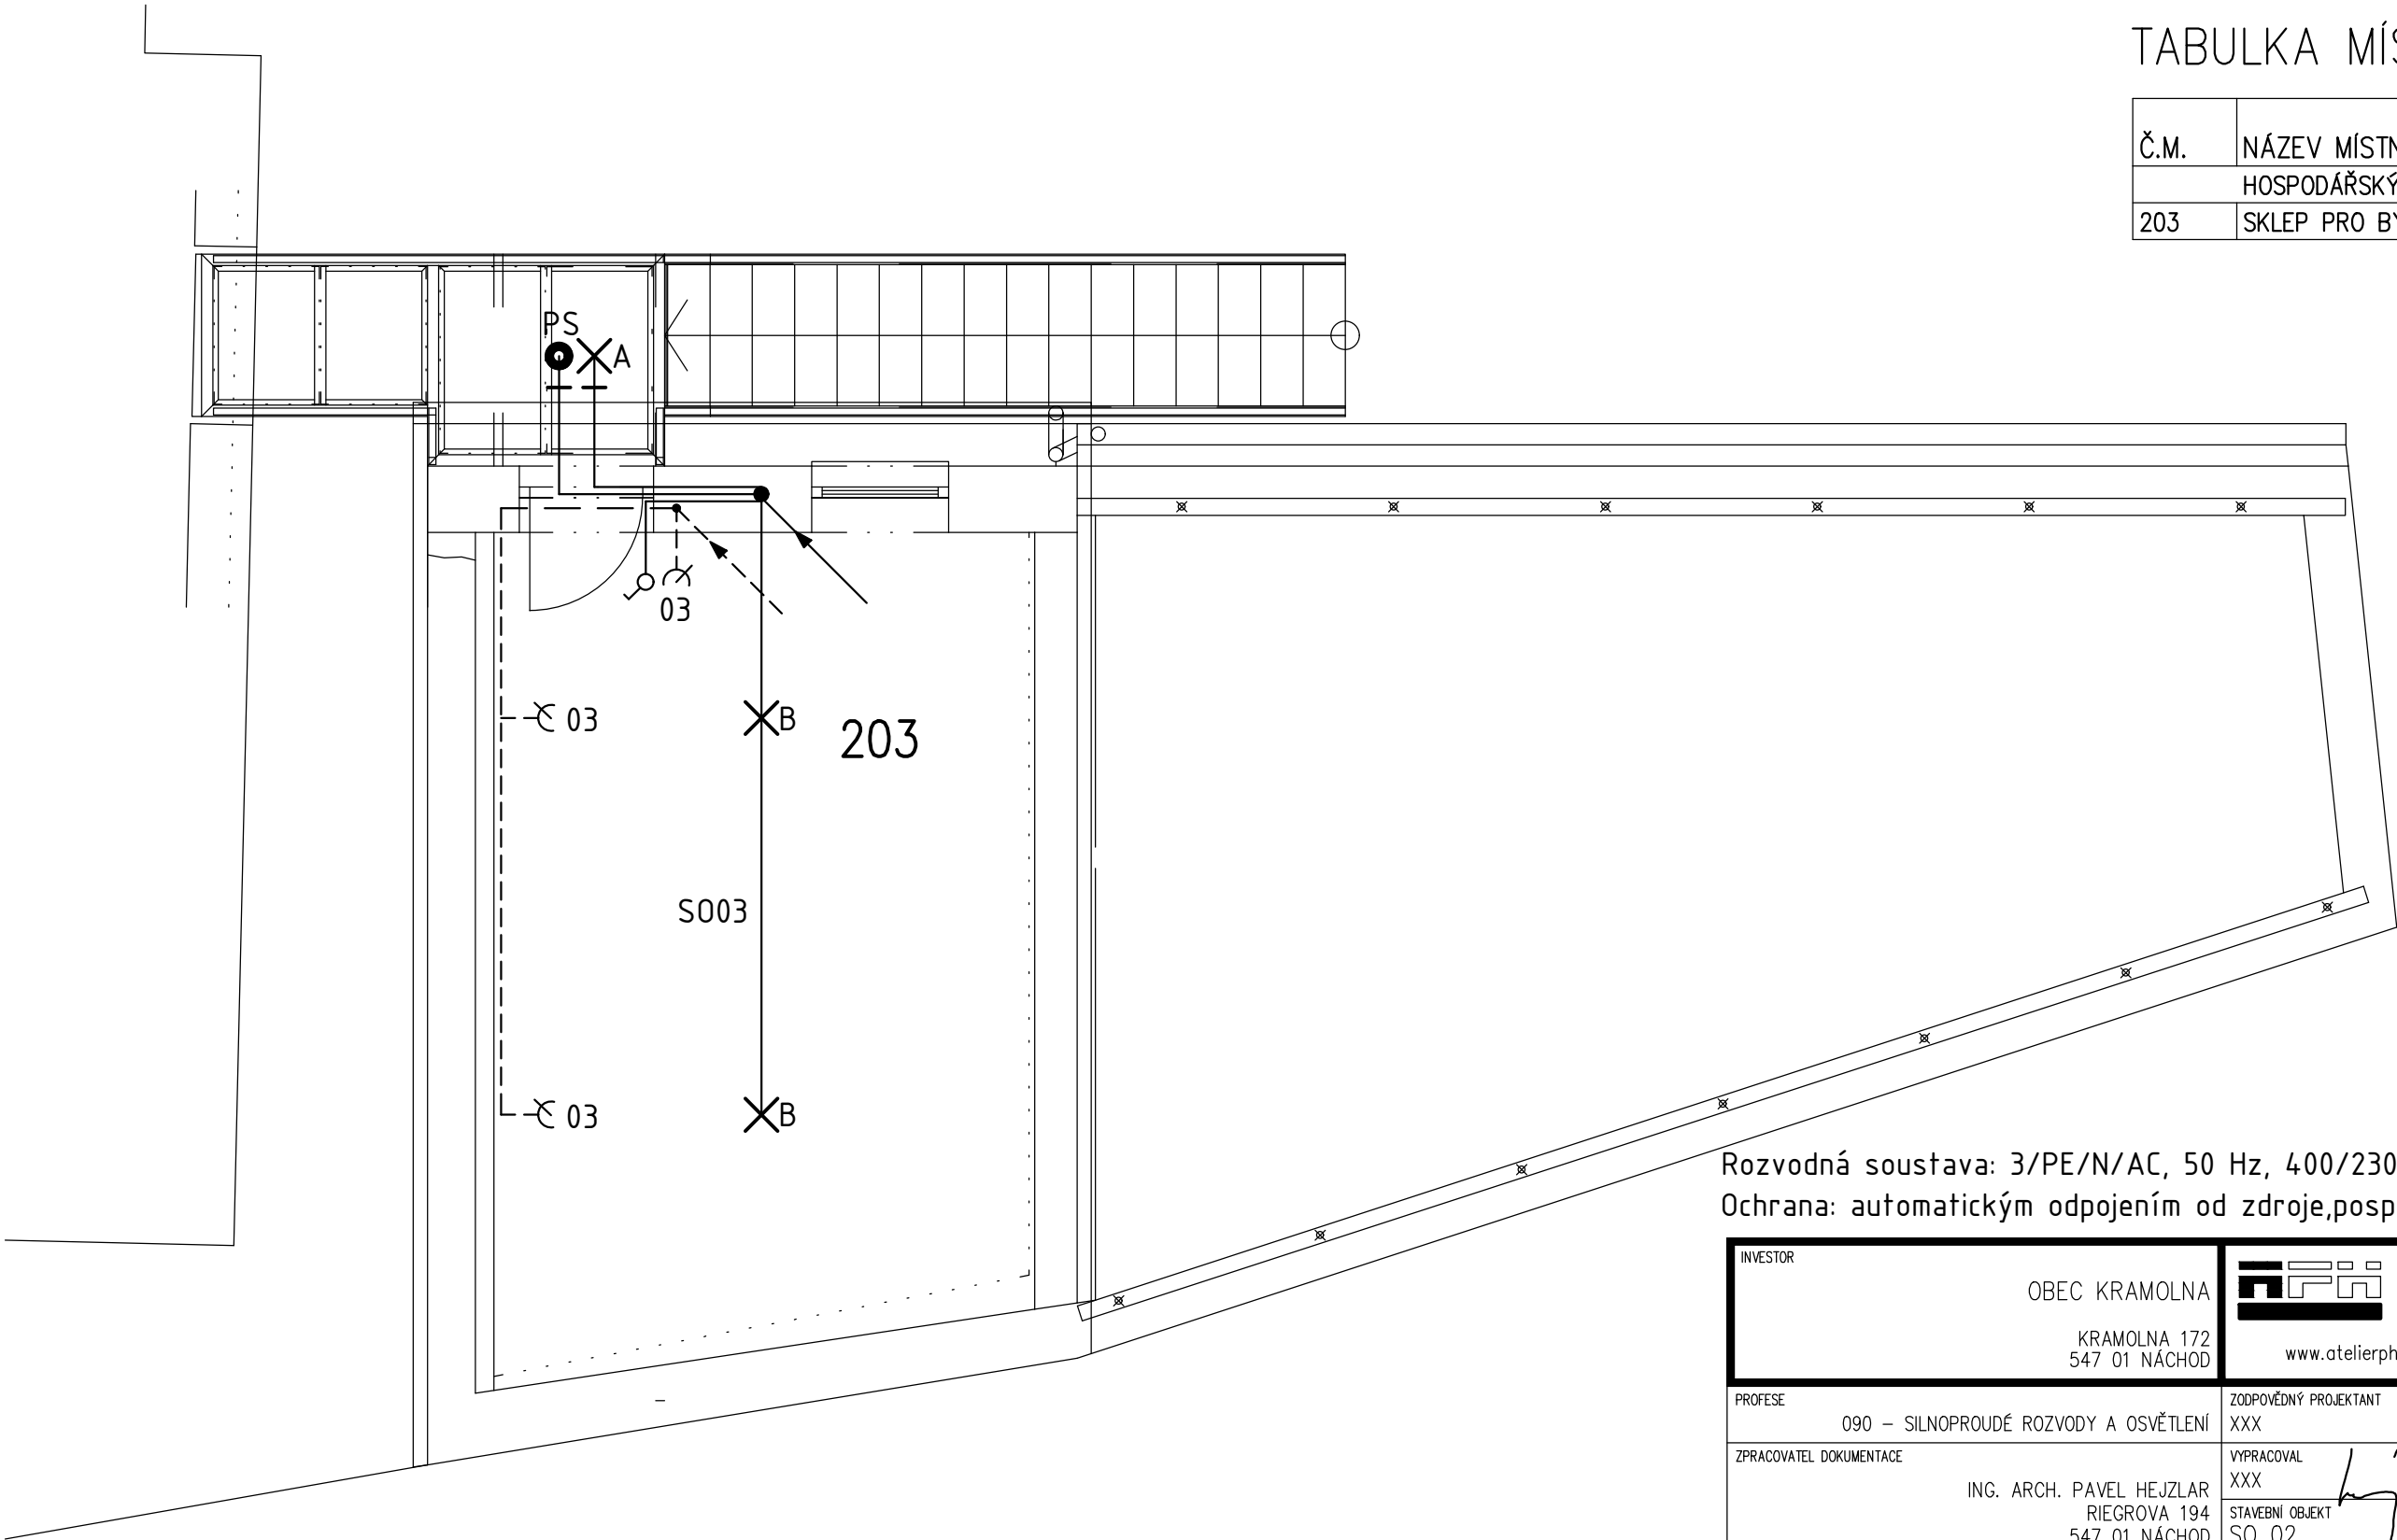

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V  
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

INVESTOR		OBEC KRAMOLNA				ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD				www.atelierph.cz			
PROFESE				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ				XXX			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE				VYPRACOVAL			
ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR				XXX			
RIEGROVA 194				STAVEBNÍ OBJEKT			
547 01 NÁCHOD				SO 02			
STUPEŇ DOKUMENTACE				ČÍSLO ZAKÁZKY			
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				70–97			
NÁZEV VÝKRESU						PARE	
2.NP ELEKTROINSTALACE (HOSP. OBJ.)							
NÁZEV A MÍSTO STAVBY							
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1,191 A 202 KN, KÚ LHOTKY							
ČÍSLO VÝKRESU		AKTUAL.	FORMÁT		MĚŘÍTKO	DATUM	
D.1.4–6		A	2x A4		1:50	04/2024	