


SCHÉMA ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ Z PE

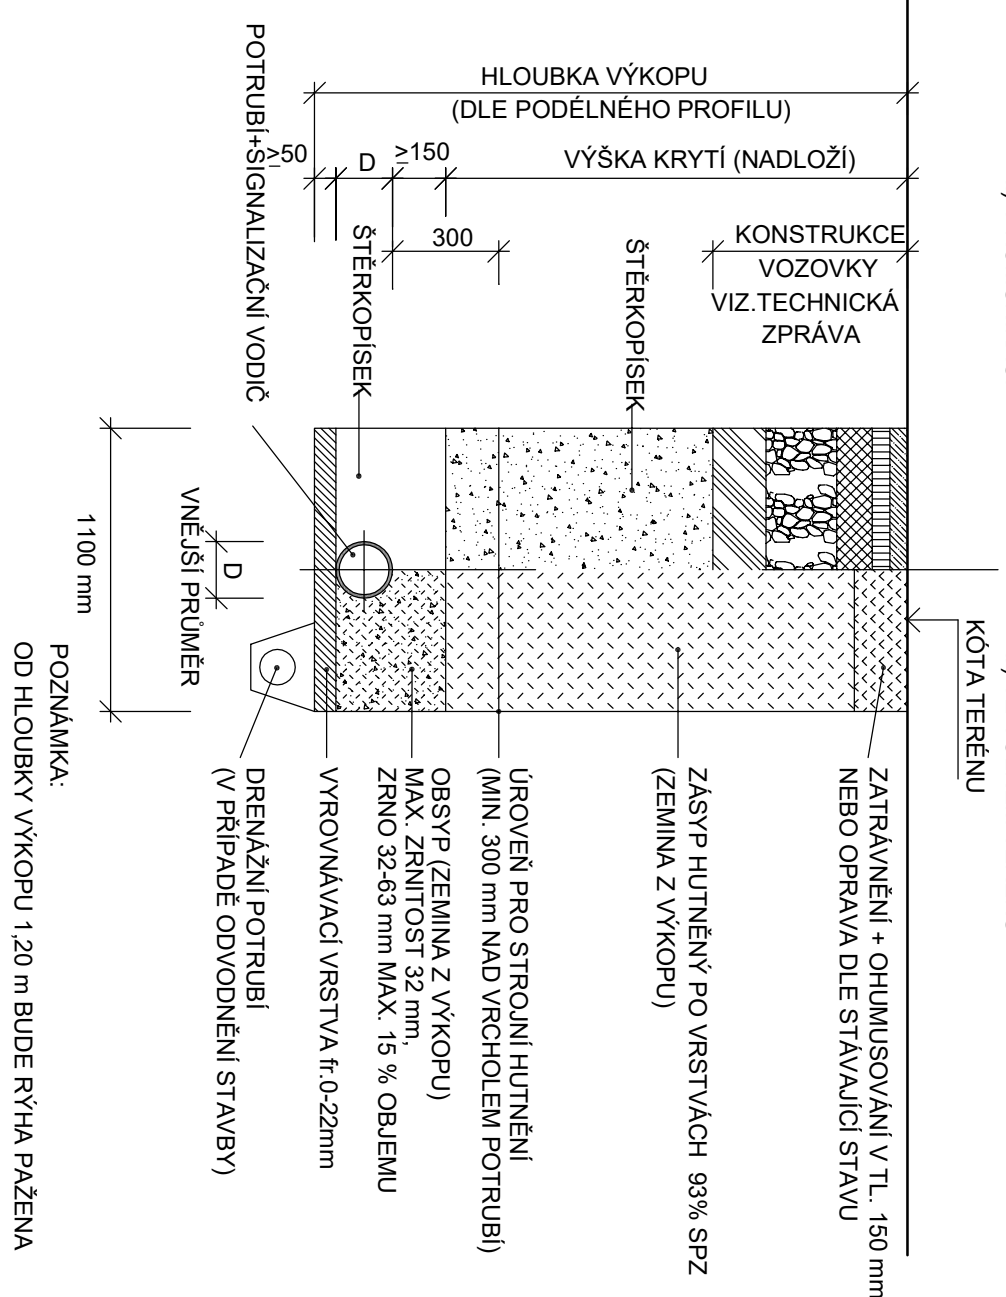

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PÁŽENA

SCHEMA ZÁMKU V KOMUNIKACI



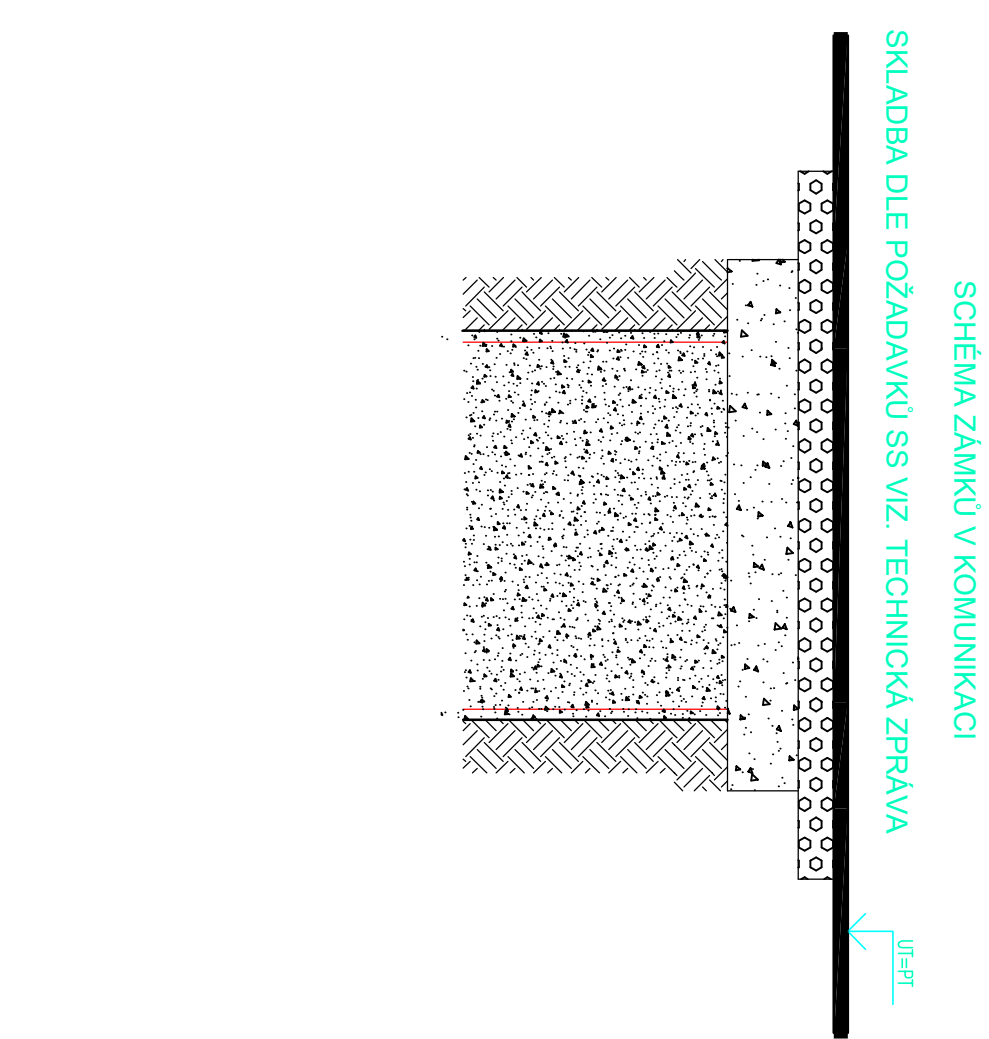


SCHÉMA ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ Z PE

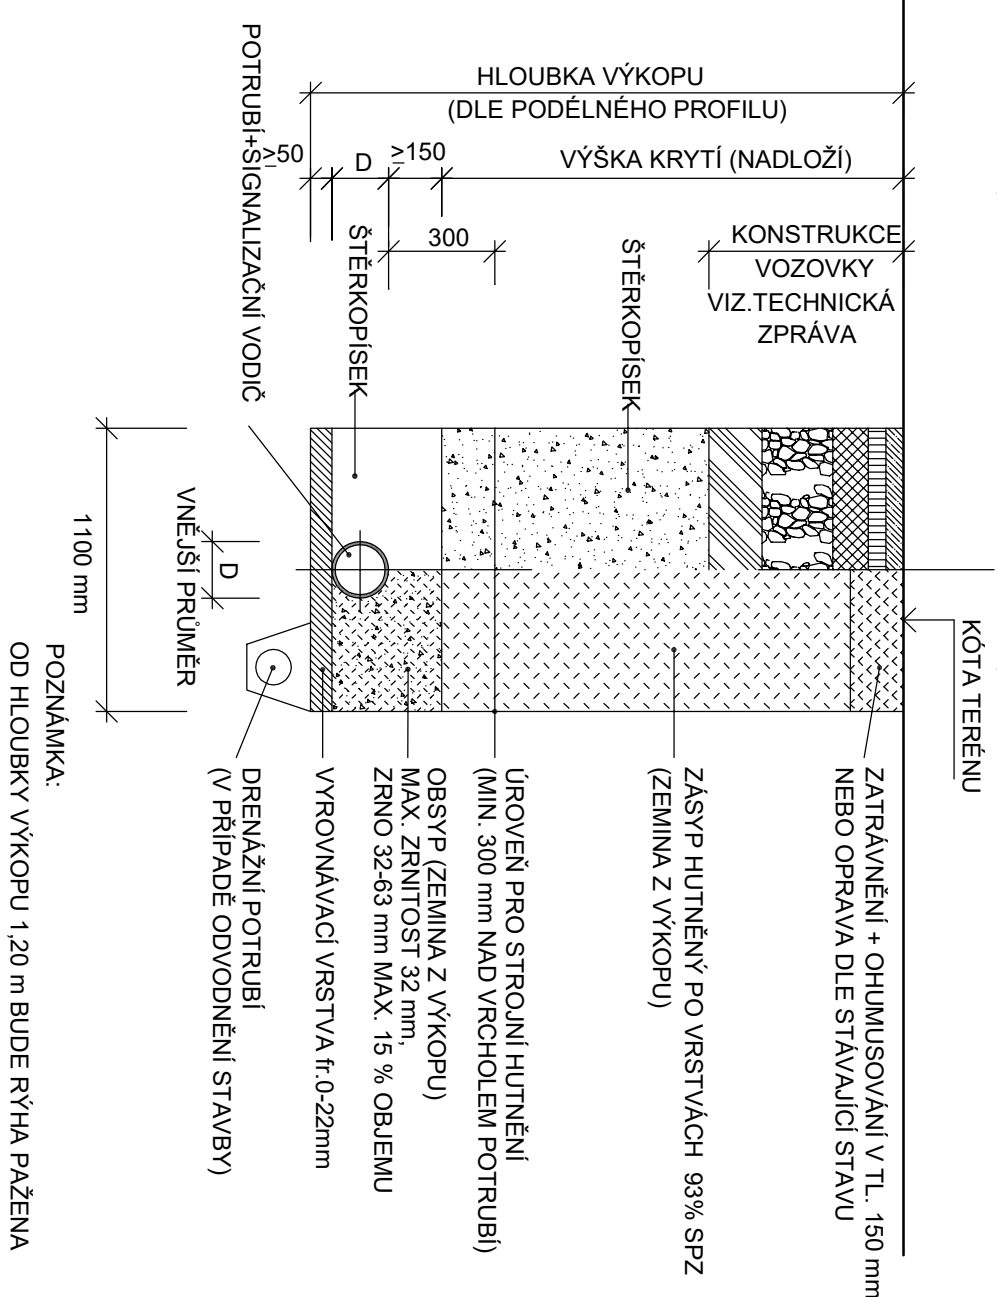

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PÁŽENA

SCHEMA ZÁMKU V KOMUNIKACI

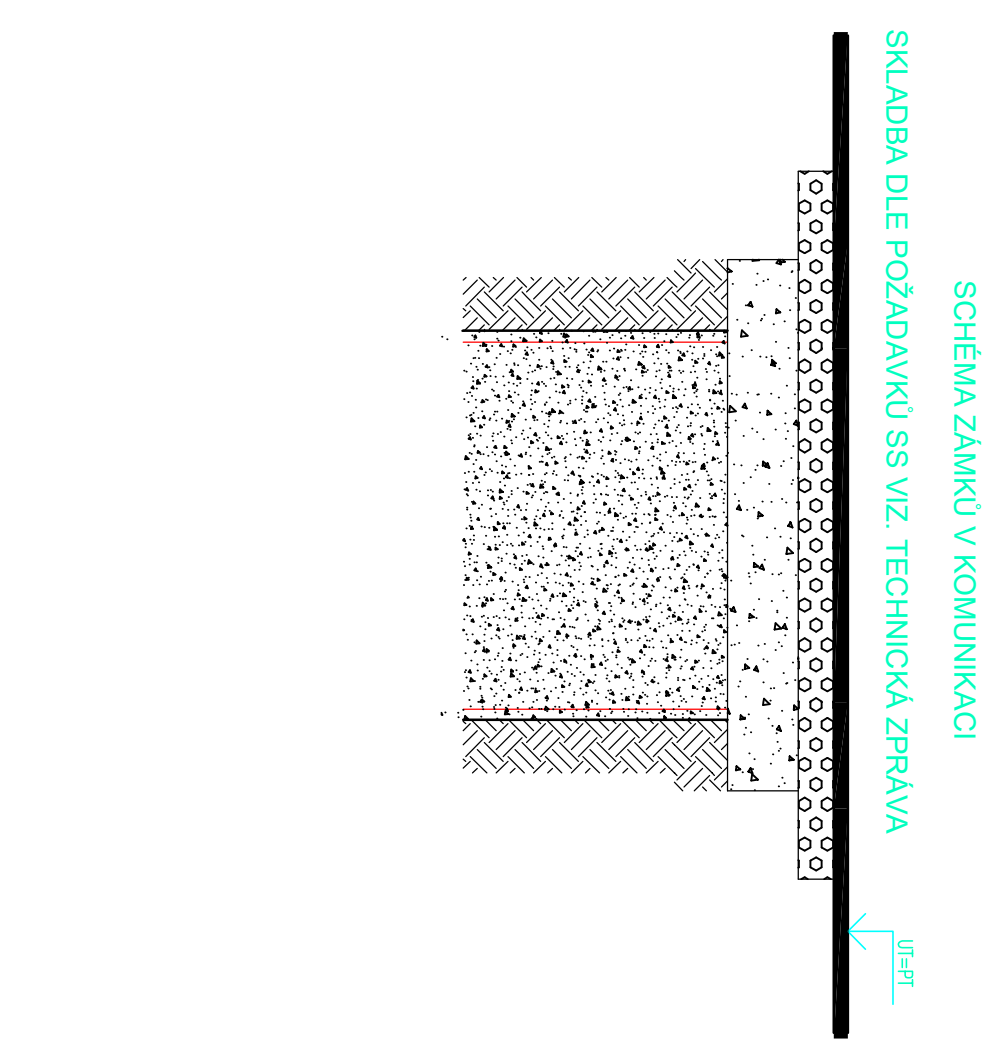

Zodpovědný projektant	Ing. Roman Klouček
Vypracoval	Ing. Roman Klouček <i>Novos</i>
PROIS, a.s. Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové DIČ: CZ-22943022 rkloucek@seznam.cz	
Kresl	Králověhradecký
Investor	Město Libáň, Nám. Svobody 360, Libáň 507 23
Ako:	Stupeň Datum Zaškrtnuté sloupo Formát Měřitko
	DPS 11/2024 A4 Číslo přílohy D.2.1.08
Oblast	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ