


- QMO vypínač IS-63/3
Fa jistič PL7-B6/1
Fa3 jistič PL7-Bx/3
KA2 instalační relé Z-R230/S0

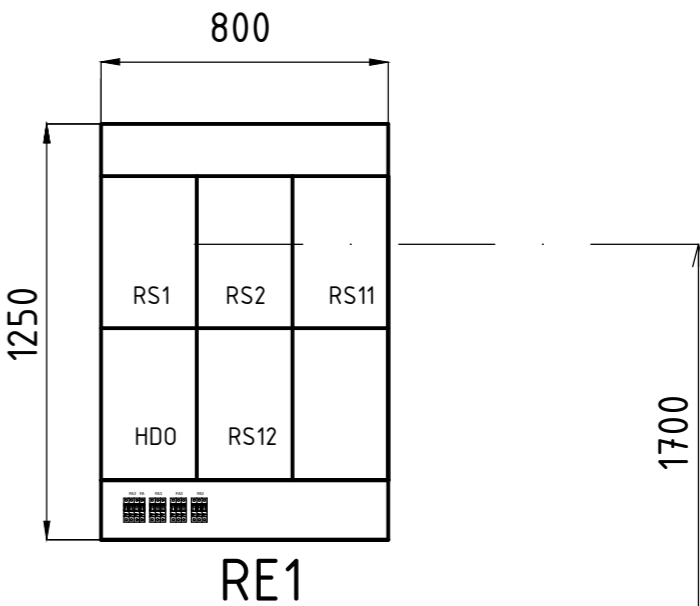

výškové umístění rozváděče RE1

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

INVESTOR OBEC KRAMOLNA KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
PROFESE 090 – SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VLASTISLAV VLACH	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL RICHARD KAŠPAR STAVEBNÍ OBJEKT SO 01	
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 70-97	
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ RE 1		PÁŘE	
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY			
ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-7	AKTUAL. A	FORMÁT 2x A4	DATUM 04/2024