


Vodovodní přípojka

PE-HD D63 - 71m

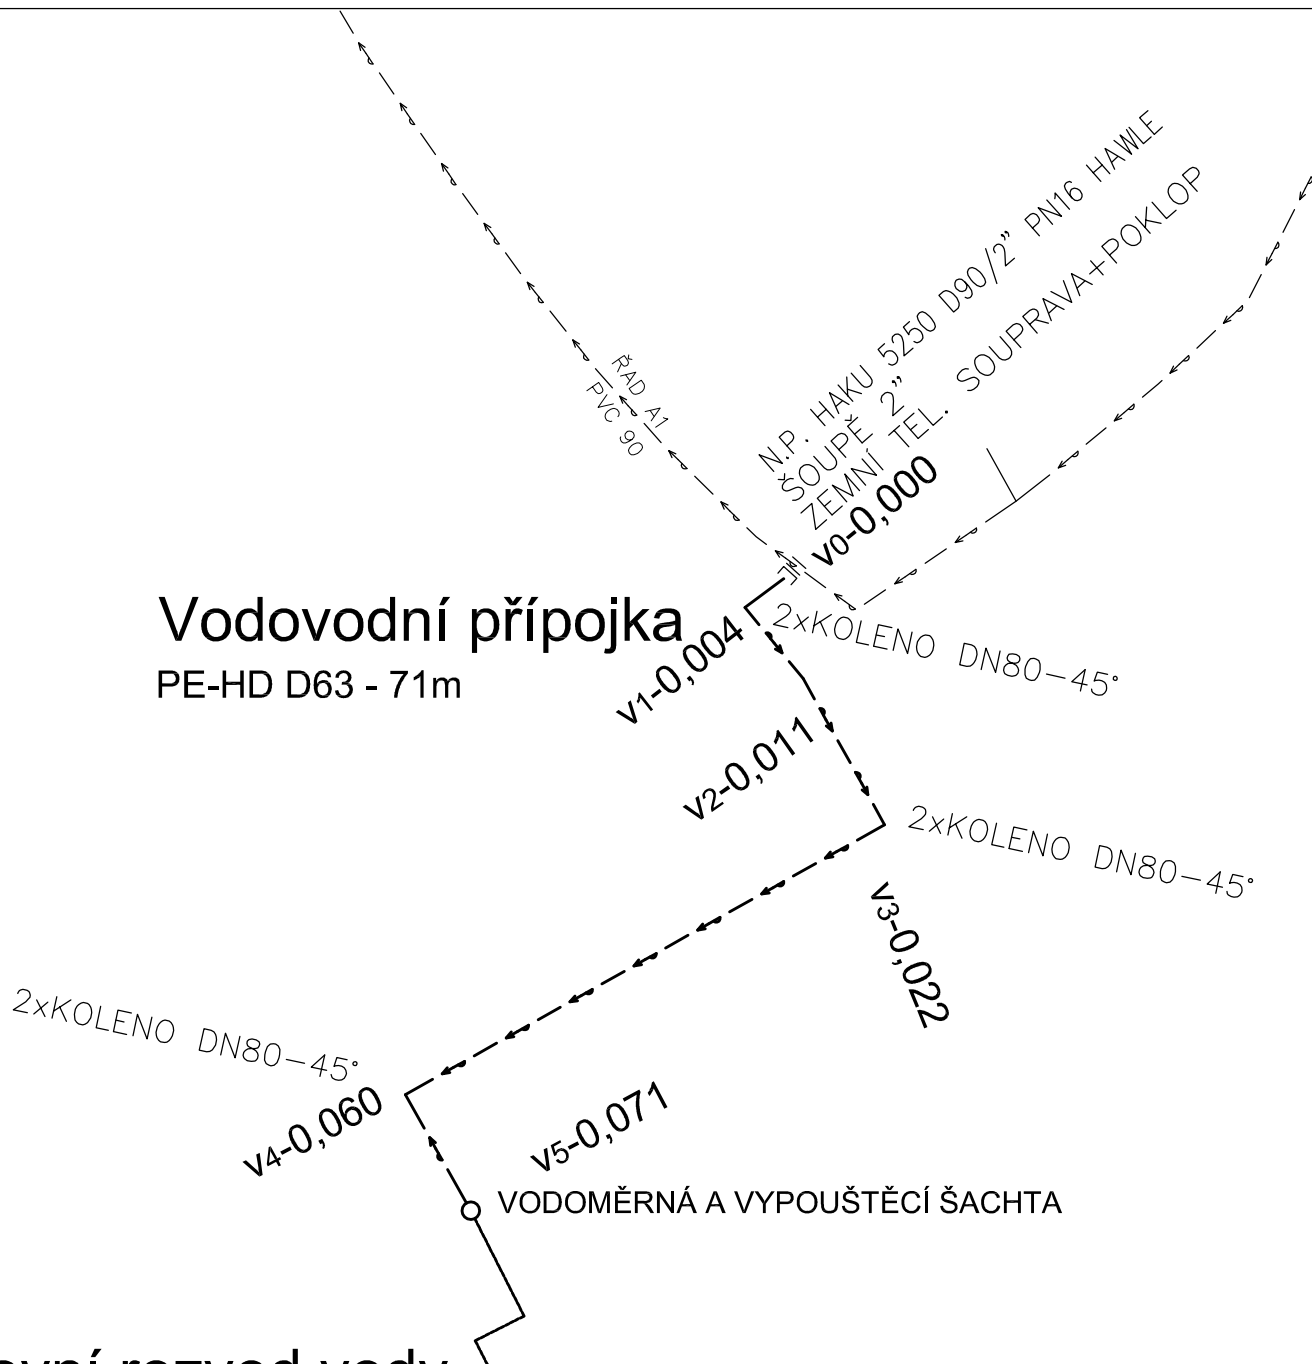

Venkovní rozvod vody

PE-HD D40 - 18m

Zodpovědný projektant		Roman Kratěna, aut. tech.		<div>PROIS, a.s.</div> <div>Veverkova 1343</div> <div>500 02 Hradec Králové</div> <div>DIČ:CZ-25943022</div> <div>rkloucek@seznam.cz</div>	
Vypracoval	Ing. Roman Klouček, Roman Kratěna, aut. tech.				
Kraj: Královéhradecký		Obec: Křešice			
Investor: Město Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň					
<div>Akce:</div> <div>Kanalizace a ČOV - Křešice</div> <div>D-2.2 ČOV-přípojka vody, odtokové potrubí a zpevněné plochy</div>				Stupeň	DPS
				Datum	7/2018
				Zakázkové číslo	
				Formát	A4
Obsah: KLADEČSKÉ SCHÉMA - vodovodní přípojka				Měřítko:	Číslo přílohy: D-2.2.07