


R2 Rozvodnice oceloplechová zapuštěná, 96 modulů , IP40/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI PROVÁDČÍ FIRMY
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 30% PRO MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ INSTALACE
PROSTŘEDÍ : AB5 – VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ TEMPEROVANÝ PROSTOR
TYP POUŽITÉ ROZVODNICE DOHODNOUT PŘED MONTÁŽÍ SE STAVBOU (POŽADAVEK NIKY)

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLNĚKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

±0,000=240,70 m.n.m. (podlaha 1.NP)

OBJEDNATEL : KC Sion, Na Kotli 1201 500 09 Hradec Králové IČ 22812610		
ZHOTOVITEL : Ing.Tomáš Kobláša, ČKAIT 0602275 , IČ : 684 56 425, DIČ : CZ 7409133039 U Koruny 685, Hradec Králové, 500 02		ZÁROVKA ARCHITEKTI  U Koruny 685 Hradec Králové
PROFESE:		
PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550, ZPEVNĚNÉ PLOCHY DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ul. Kyjovska č.p. 550, p.č. 771, k.ú. TŘEBEŠ		STUPEŇ : DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT	PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA DOMU č.p. 550	DATUM : 12/2015
PROFESE	D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika	PARÉ. č. :
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Hana Bezstarosti	
PROJEKTANT	Ing. Hana Bezstarosti	MĚŘÍTKO :
SCHÉMA ROZVODNICE R2		ČÍSLO V. : E23

R2

Rozvodnice oceloplechová zapuštěná, 96 modulů , IP40/20

PŘÍVOD Z RH

PROPOJIT S HOP1

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ


AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ

PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM

VENTILÁTOR

POHYBOVÁ ČIDLA-OVL. VENTILÁTORU

REGULÁTORY PRŮTOKU VZDUCHU

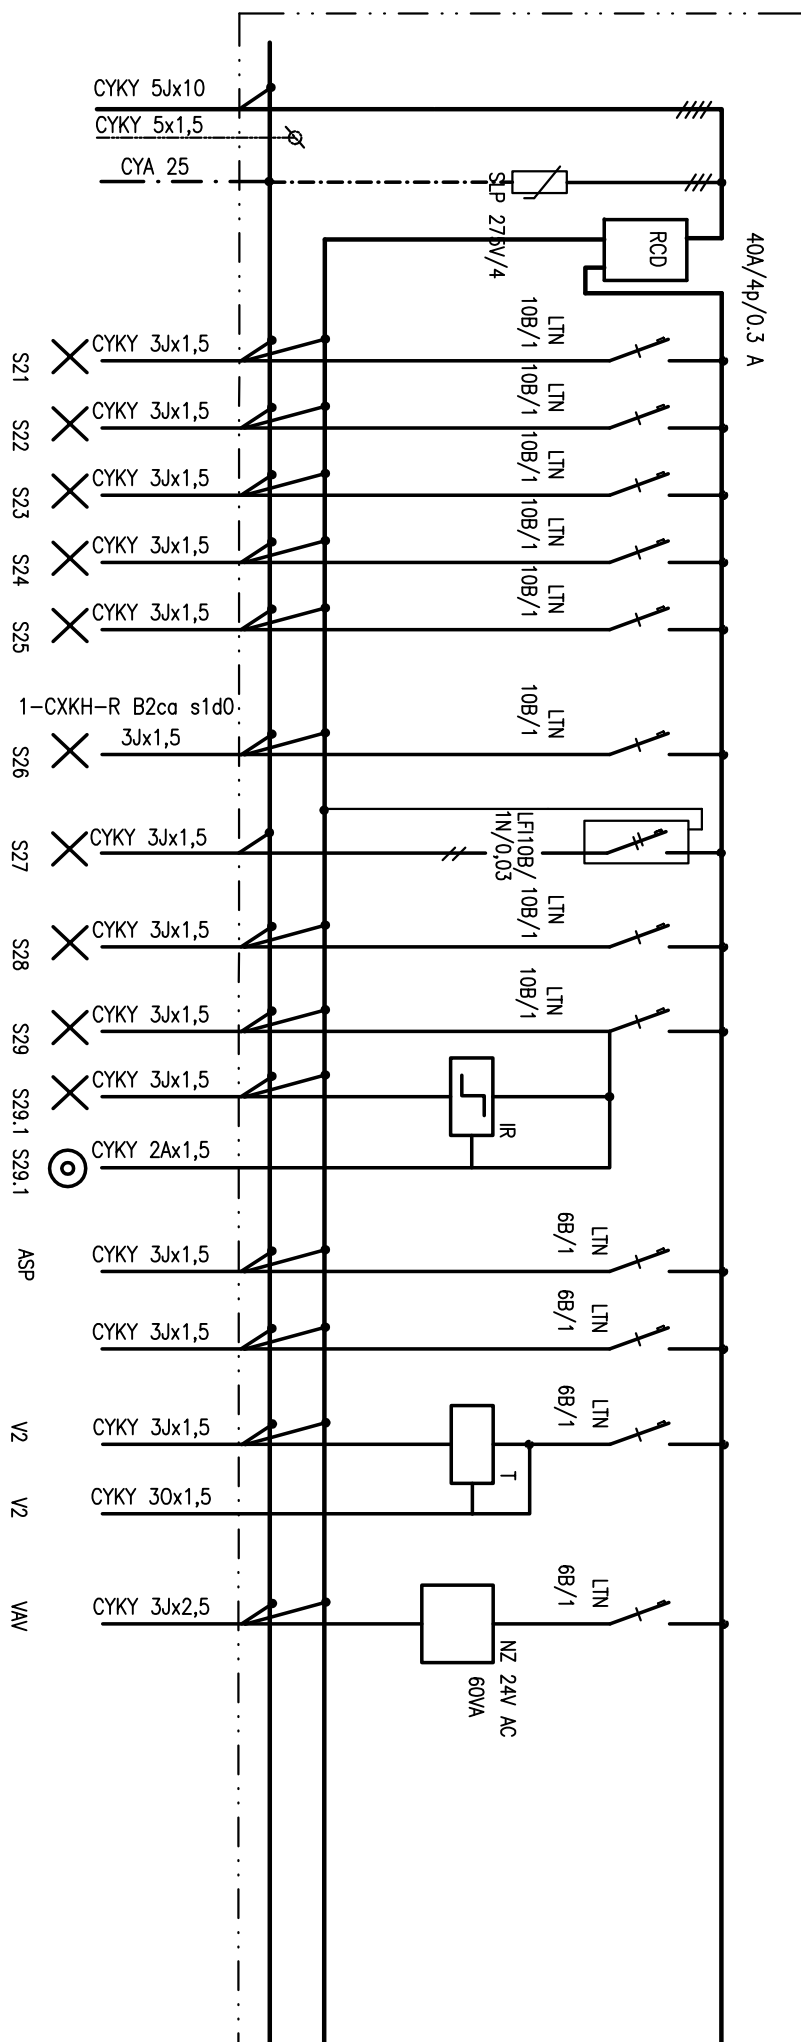

ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V

ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V
 ZÁSUVKA 230V – AV+HIFI

