
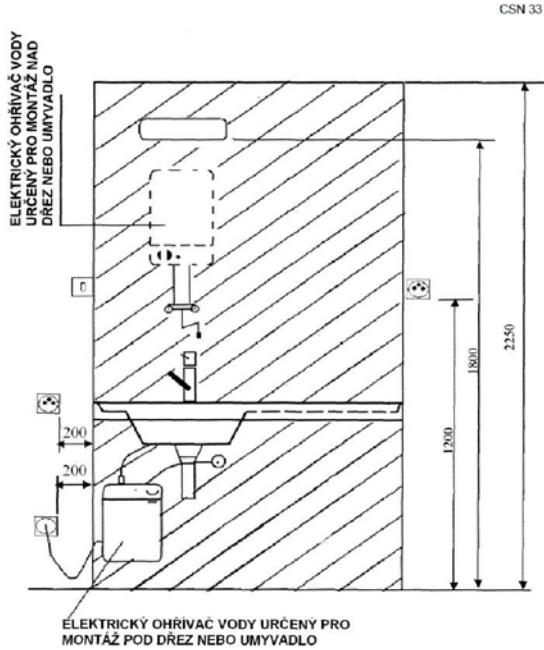


UMÍSTĚNÍ EL.PRVKŮ V MÍSTNOSTECH, UMÝVACÍ PROSTOR
DLE ČSN 33 21 30ed.3

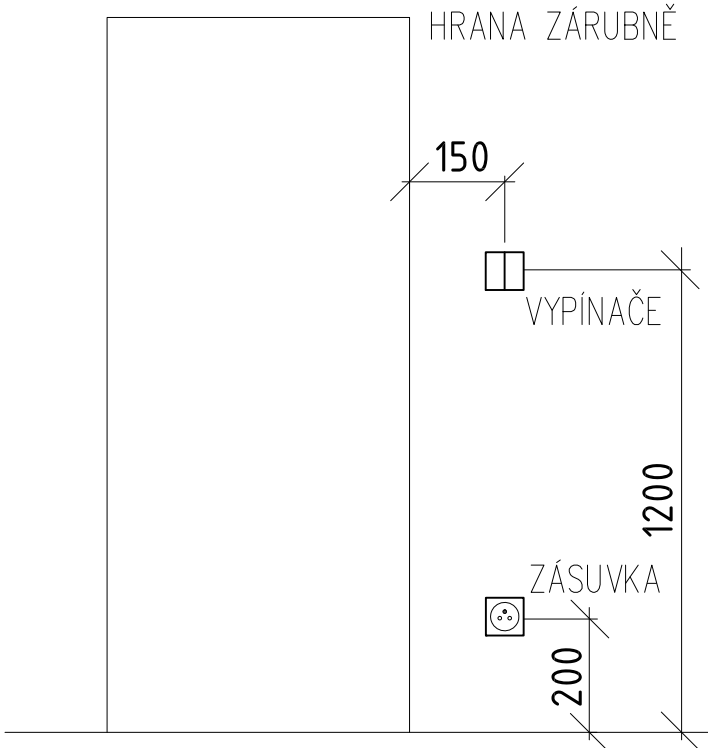

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA


3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–C–S

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6+6,6,7,5,1) 230V/10A, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ(1) 230V/10A, IP44
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ 230V/16A
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ IP44 230V/16A
- SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM DO SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU
- TYPOVÉ BYTOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NA KUCHYŇSKOU LINKU, KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NA FASÁDU,SKLEPNÍ PROSTORY VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM 2x1W, AUTOTEST
- VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM, DIGESTOŘ – DODÁVKA VZT
- DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY6

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5
VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PODLAŽE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH A DÁLE KE KONCOVÝM PRVKŮM(ZÁSŮVKY, VYPÍNAČE, SVÍTIDLA) V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROVEDENÍ, ZAPOJENÍ VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 21 30 ED.3 INSTALAČNÍ ZÓNY VIZ. OBRÁZEK

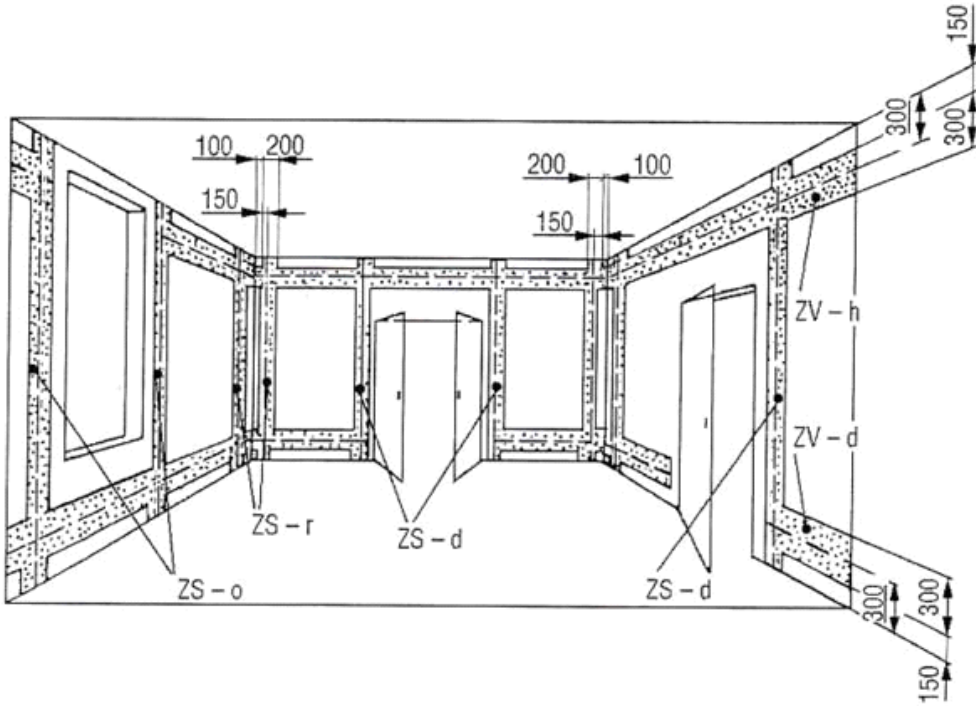

KUCHYNĚ POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY. KABELY BUDOU PONECHÁNY S DÉLKOVOU REZERVOU.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ I SVĚTELNÉ OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Vypracoval:	Šebek Jaroslav		
Projektant:	Šebek Jaroslav		
Investor:	Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň		
Stavba:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ	Počet formátů:	6xA4
Datum:	06/2020	Stupeň:	DPS
Obsah:	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 1.PP	Měřítko:	1:50
Číslo přílohy:	03		