


TLAKOVÉ TROUBY PE100-RC SDR17 DN 90
spojováno svařováním pomocí elektrospojek

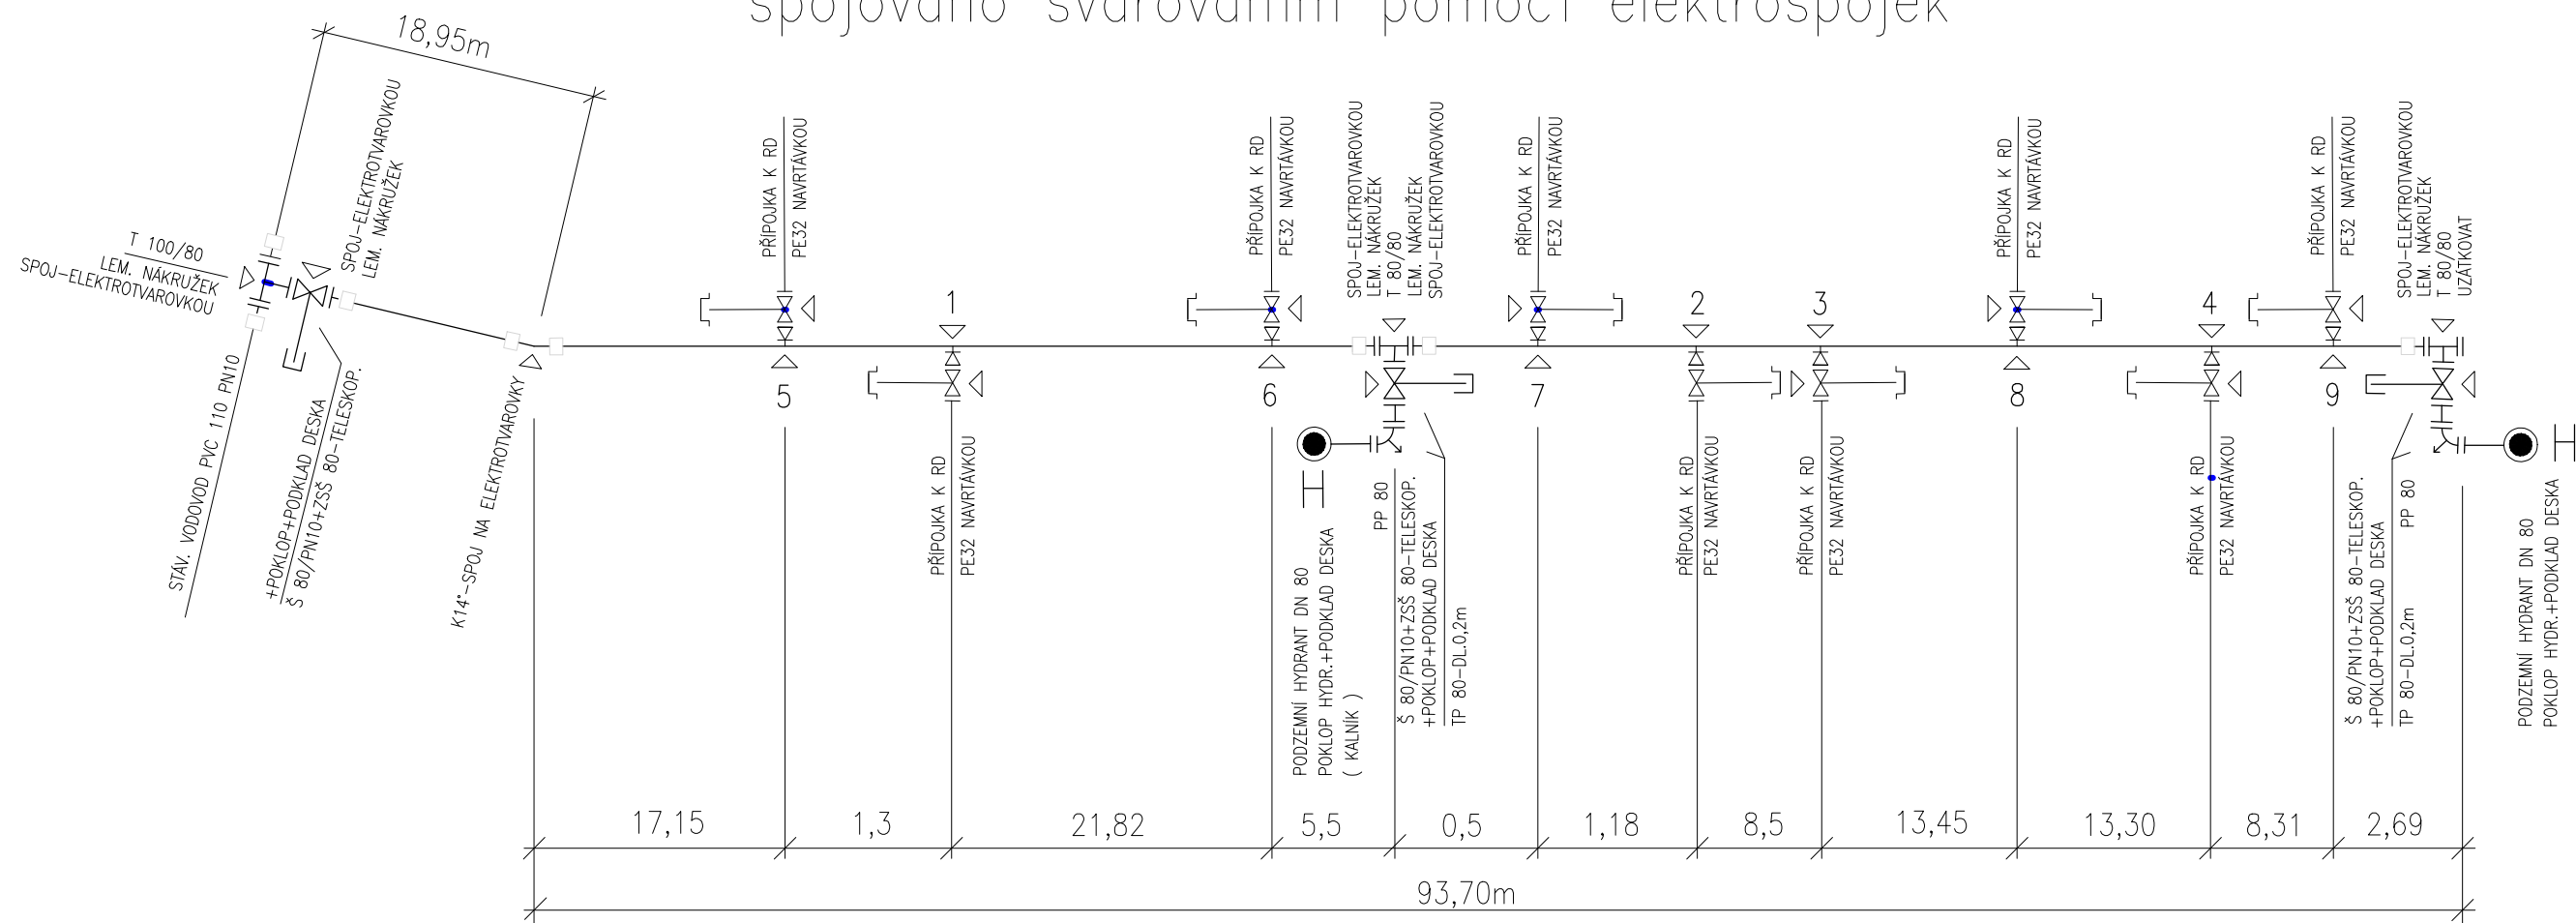

SVAŘOVÁNÍ POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK A TVAROVEK
 PLATÍ I PRO TVAROVKY SVAŘOVANÉ NA TUPO
 (KOLENA, OBLOUKY, T KUSY, LEMOVÉ NÁKRUŽKY)

PŘÍPOJKY PE32 K JEDNOTLIVÝM POZEMKŮM BUDOU NAPOJENY NA
NAVRŽENÝ VEŘEJNÝ ŘAD NAVRTÁVKAMI

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Vlastimil Kunčík	Ing. arch. Vlastimil Kunčík Preslova 87 Brno 602 00 tel: 543 246 895 602 795 187
PROJEKTANT ZTI	Jan Volák	
INVESTOR: OBEC KŘOVI, KŘOVÍ 32, 594 54 KŘOVÍ		
AKCE: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMY KŘOVÍ LOKALITA NAD HŘIŠTĚM		DATUM: 05/2020
		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: –
NÁZEV VÝKRESU : KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU		VÝKRES Č. : 13