

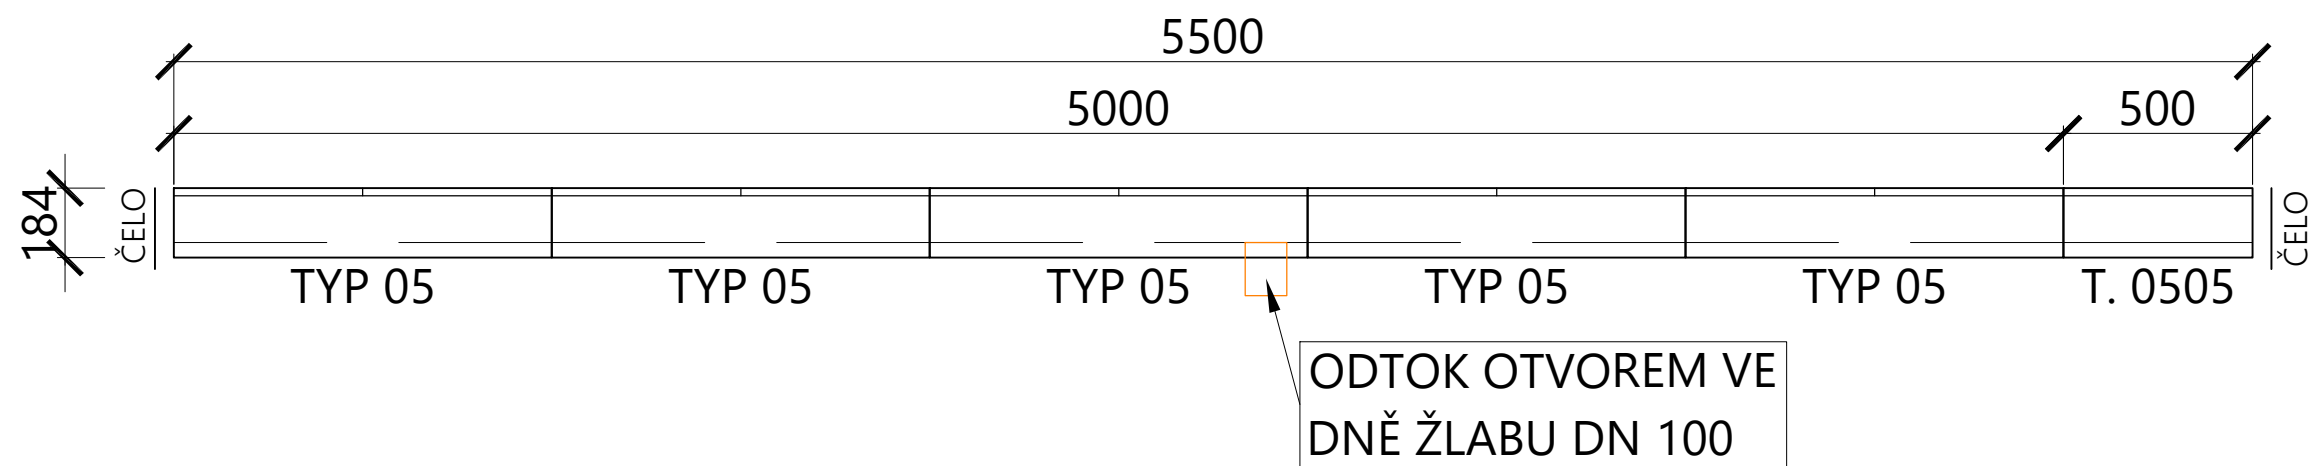


M 1:20

LINIE ŽLABŮ VE VJEZDU DO GARÁŽE = 5,5 m  
ŽLABY: PRŮTOČNÝ PROFIL 113 cm<sup>2</sup>  
KRYTY: TVÁRNÁ LITINA, PŘÍČNÉ ŠTĚRBINY 14 mm, KTL  
TŘ. ZATÍŽENÍ: D 400

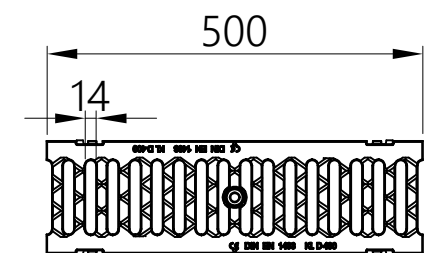


M 1:10

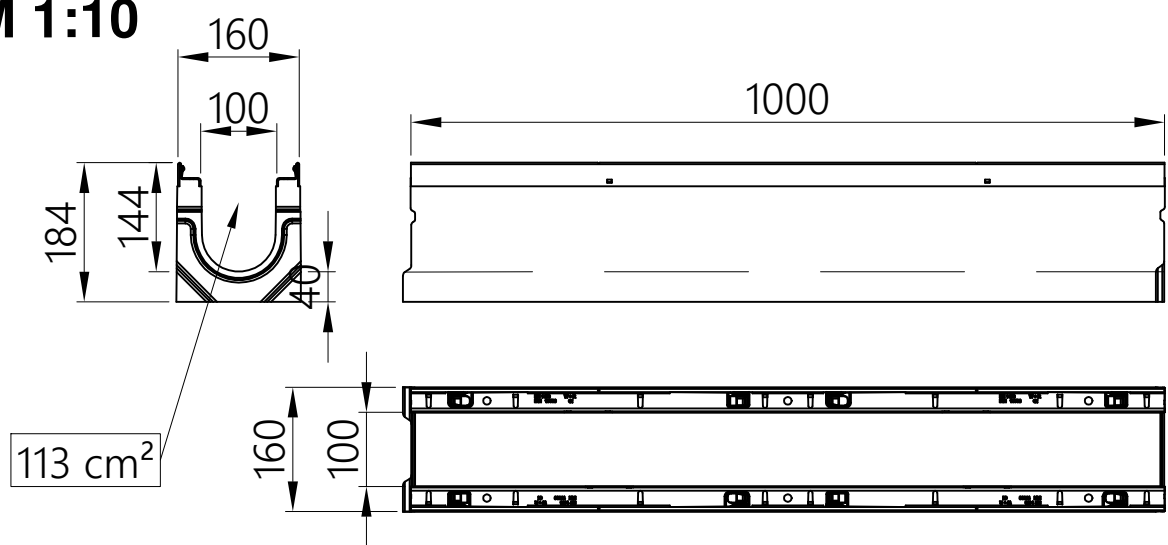

KRYT D 400 ŠTĚRBINY 14

ULOŽENÍ ŽLABU  
POD ÚROVNÍ  
OKOLNÍ PLOCHY



0,000 = 430,46

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.  
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960</div> <div><b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div>			Zpracovatel části <b>Ing. Petr Kulička</b> Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022/002/600
Ing. Petr Kulička			Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	2x A 4
				DATUM	07/2022
INVESTOR	Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka			MĚŘÍTKO	1:20 / 1:10
<b>ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA</b> <b>ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA</b>				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				DPS	
D1.4.500 Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
<b>KLADEČSKÉ SCHEMA ŽLABU</b>					<b>D1 4.511</b>