


PŮDORYS ZÁKLADŮ
M 1:50

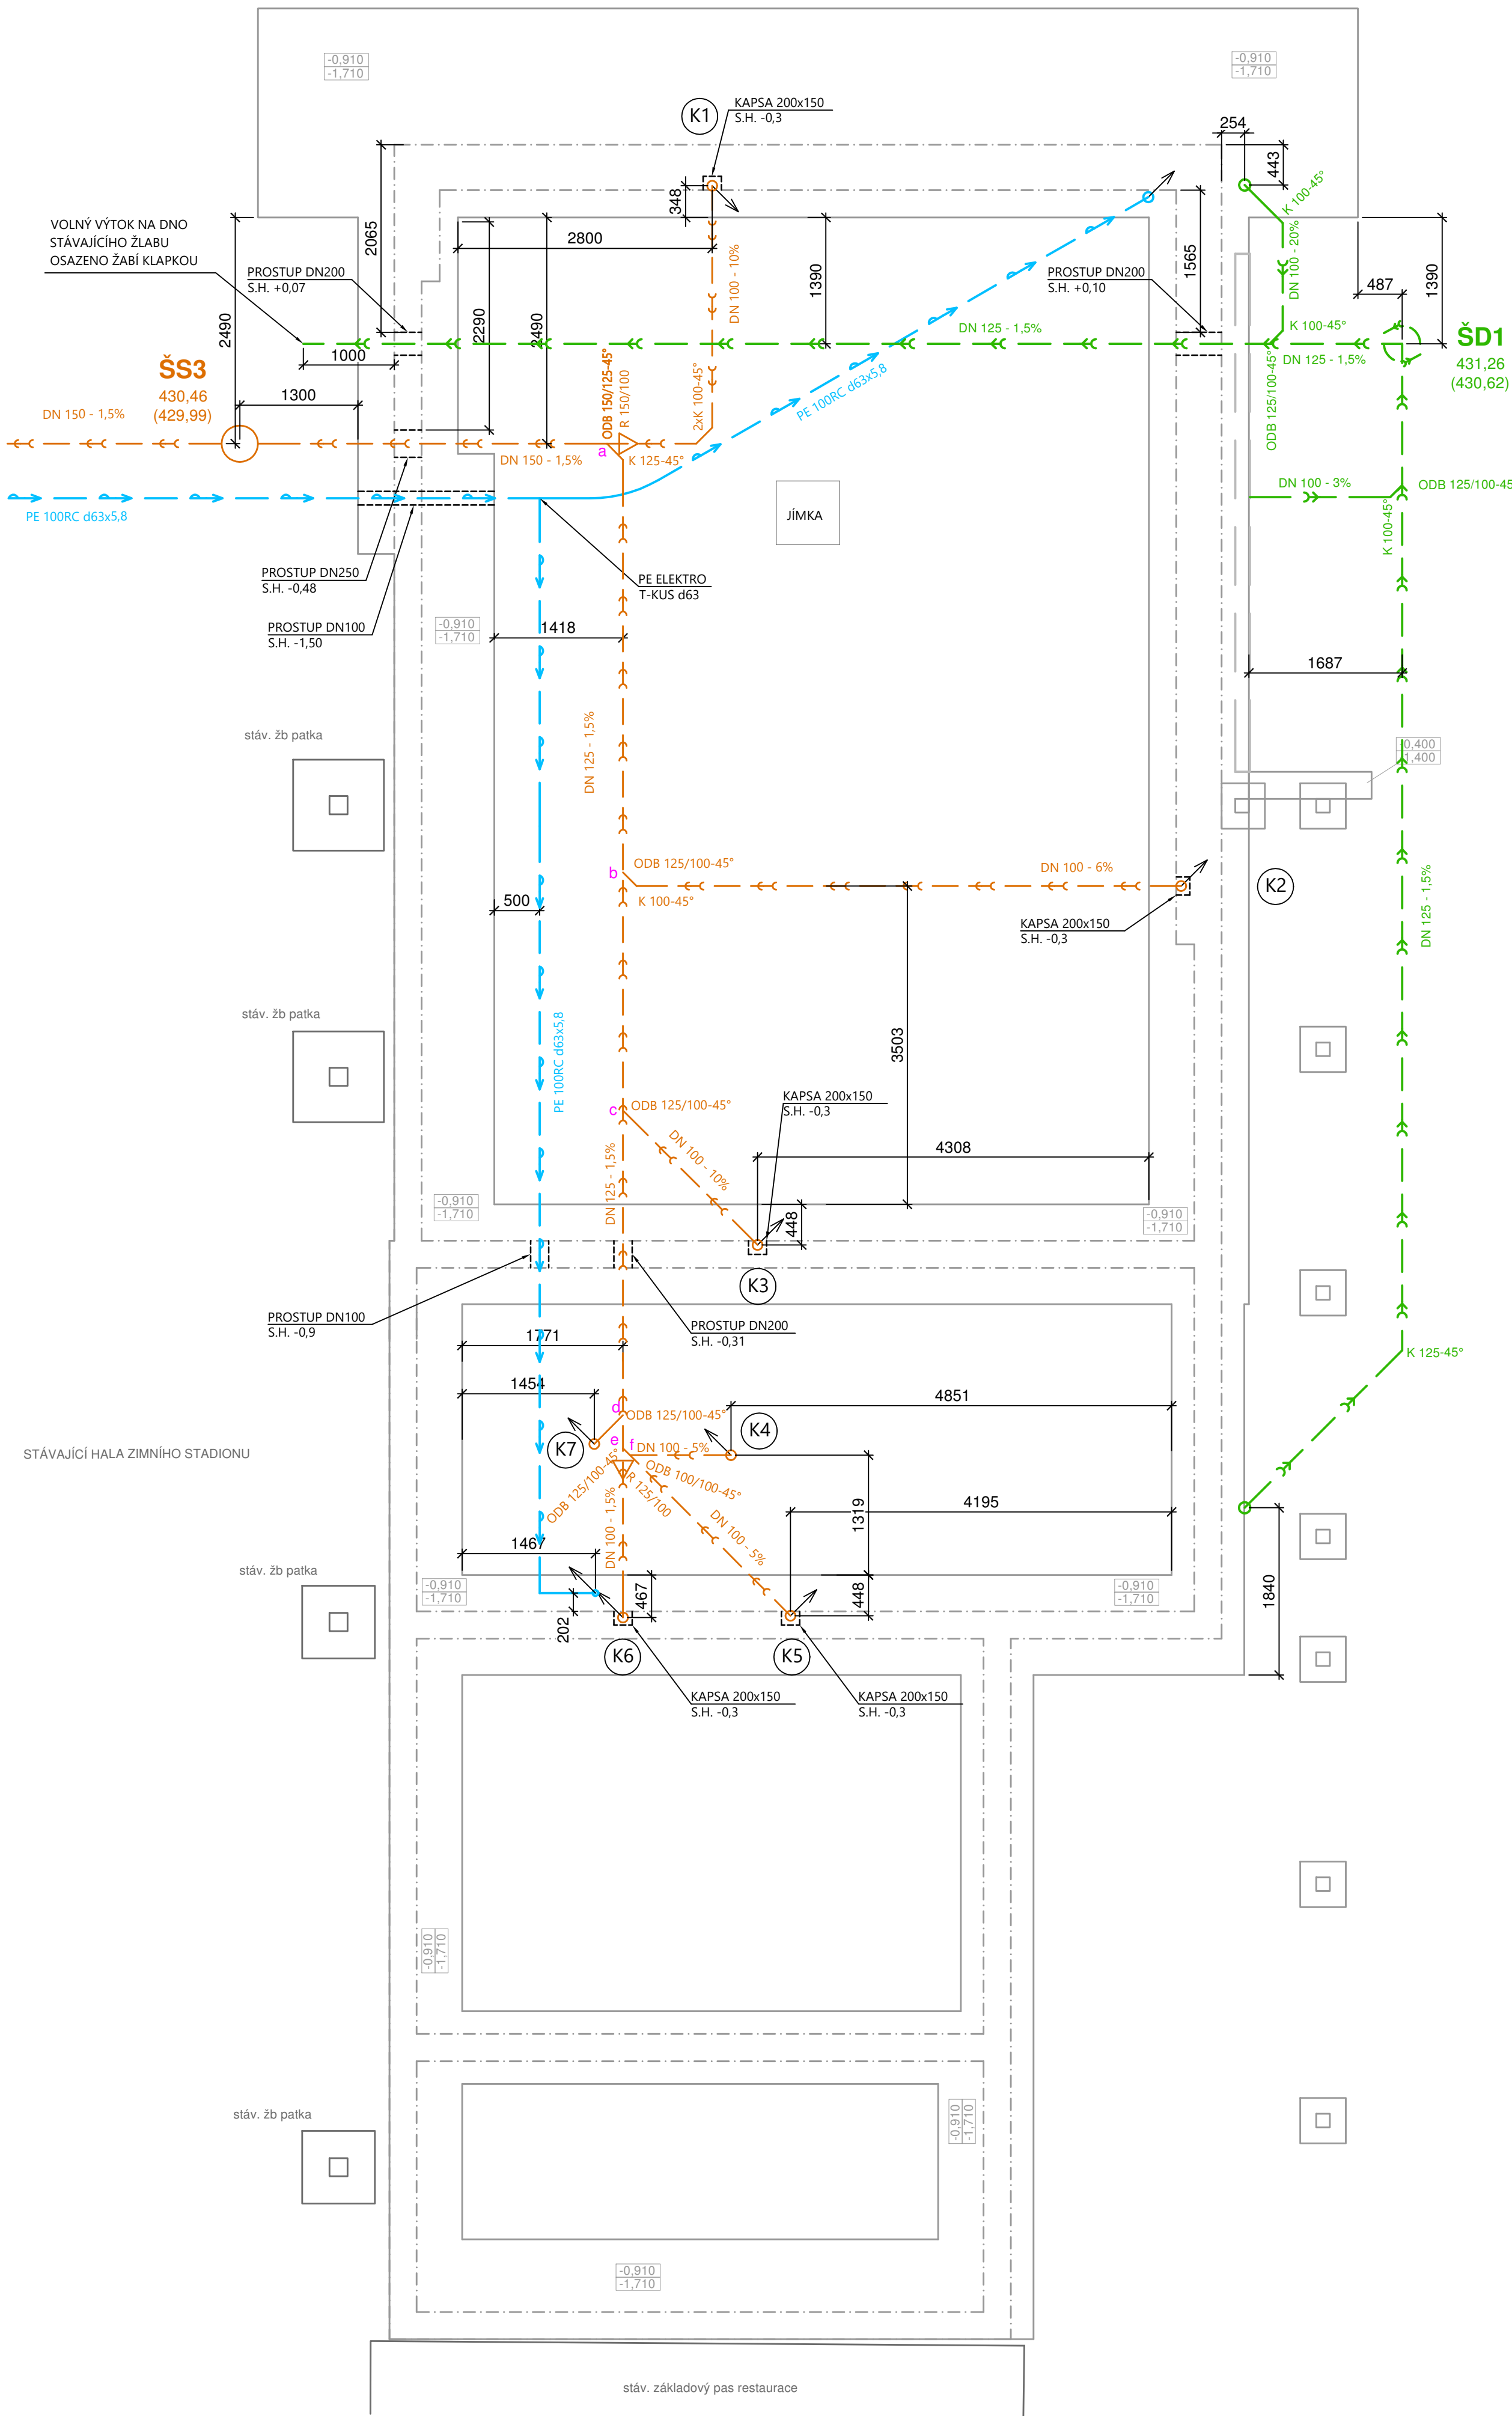

LEGENDA POTRUBÍ:


- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - NOVÉ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NOVÉ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- POTRUBÍ VODOVODU - NOVÉ
MATERIÁL POLYETYLÉN - SPOJOVANÝ ELEKTROTVAROVKAMI

LEGENDA:

- ŠS ŠACHTA SPLAŠKOVÁ - PLASTOVÁ DN 400
- ŠD ŠACHTA DEŠŤOVÁ - PLASTOVÁ DN 400

POZNÁMKA:

Prostupy základovými pasy a betonovým ztraceným bedněním budou zhotoveny z PVC chráničky. Výškové kóty jsou měřeny od ±0,00.



0,000 = 430,46

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960				Zpracovatel částí Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn	
PROJEKTANT Ing. Petr Kulička	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek	ČÍSLO ZAKÁZKY 2022/006/500	
INVESTOR Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka				POČET FORMÁTŮ 6x A 4	
ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA				DATUM 07/2022	
				MĚŘÍTKO 1:50	
				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace DPS	
D1.4.500 Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	ČÁST
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE, VODOVOD					Č. PŘÍLOHY D1 4.503