



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

± 0,000 = 249,150 m n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

architekti chmelík & partneři

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| generální projektant : | | autORIZAČNÍ RAZÍTKO : | |
| architekti chmelík & partneři, s.r.o. Úzká 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika DIČ: CZ28768841 IČO: 28768841 | | | |
| autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Chmelík | | | |
| autorská spolupráce : Ing. arch. Petr Večeřa | spolupráce : Ing. arch. Jiří Vopršal, Jakub Audrlický | | |
| objednatel : Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové | investor : Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové | | |
| zpracovatel části díla : DSP Ing.Vlastimil Šafář PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO 565 43 Zámorsk 48 | | | |
| HIP : Ing. Pavel Ježek | vypracoval : Ing. Vlastimil Šafář | Ing.Vlastimil Šafář PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EKS, MaR 565 43 Zámorsk 48 email: safar.elektro@seznam.cz mobil: 605149766 | |
| architekt : Ing. arch. Jaromír Chmelík | zodp. projektant : Ing. Vlastimil Šafář | | |
| | kontroloval : | | |
| název díla : Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou | Objekt : SO 01 - HOSPIC | účel díla : číslo paré : ZSPD, DPS, DVZ | |
| místo stavby : Stěžery | | datum : 04/2024 | |
| název : D.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADEČ RS6 | | číslo přílohy : D.1.4.5.17. | měřítka : - |

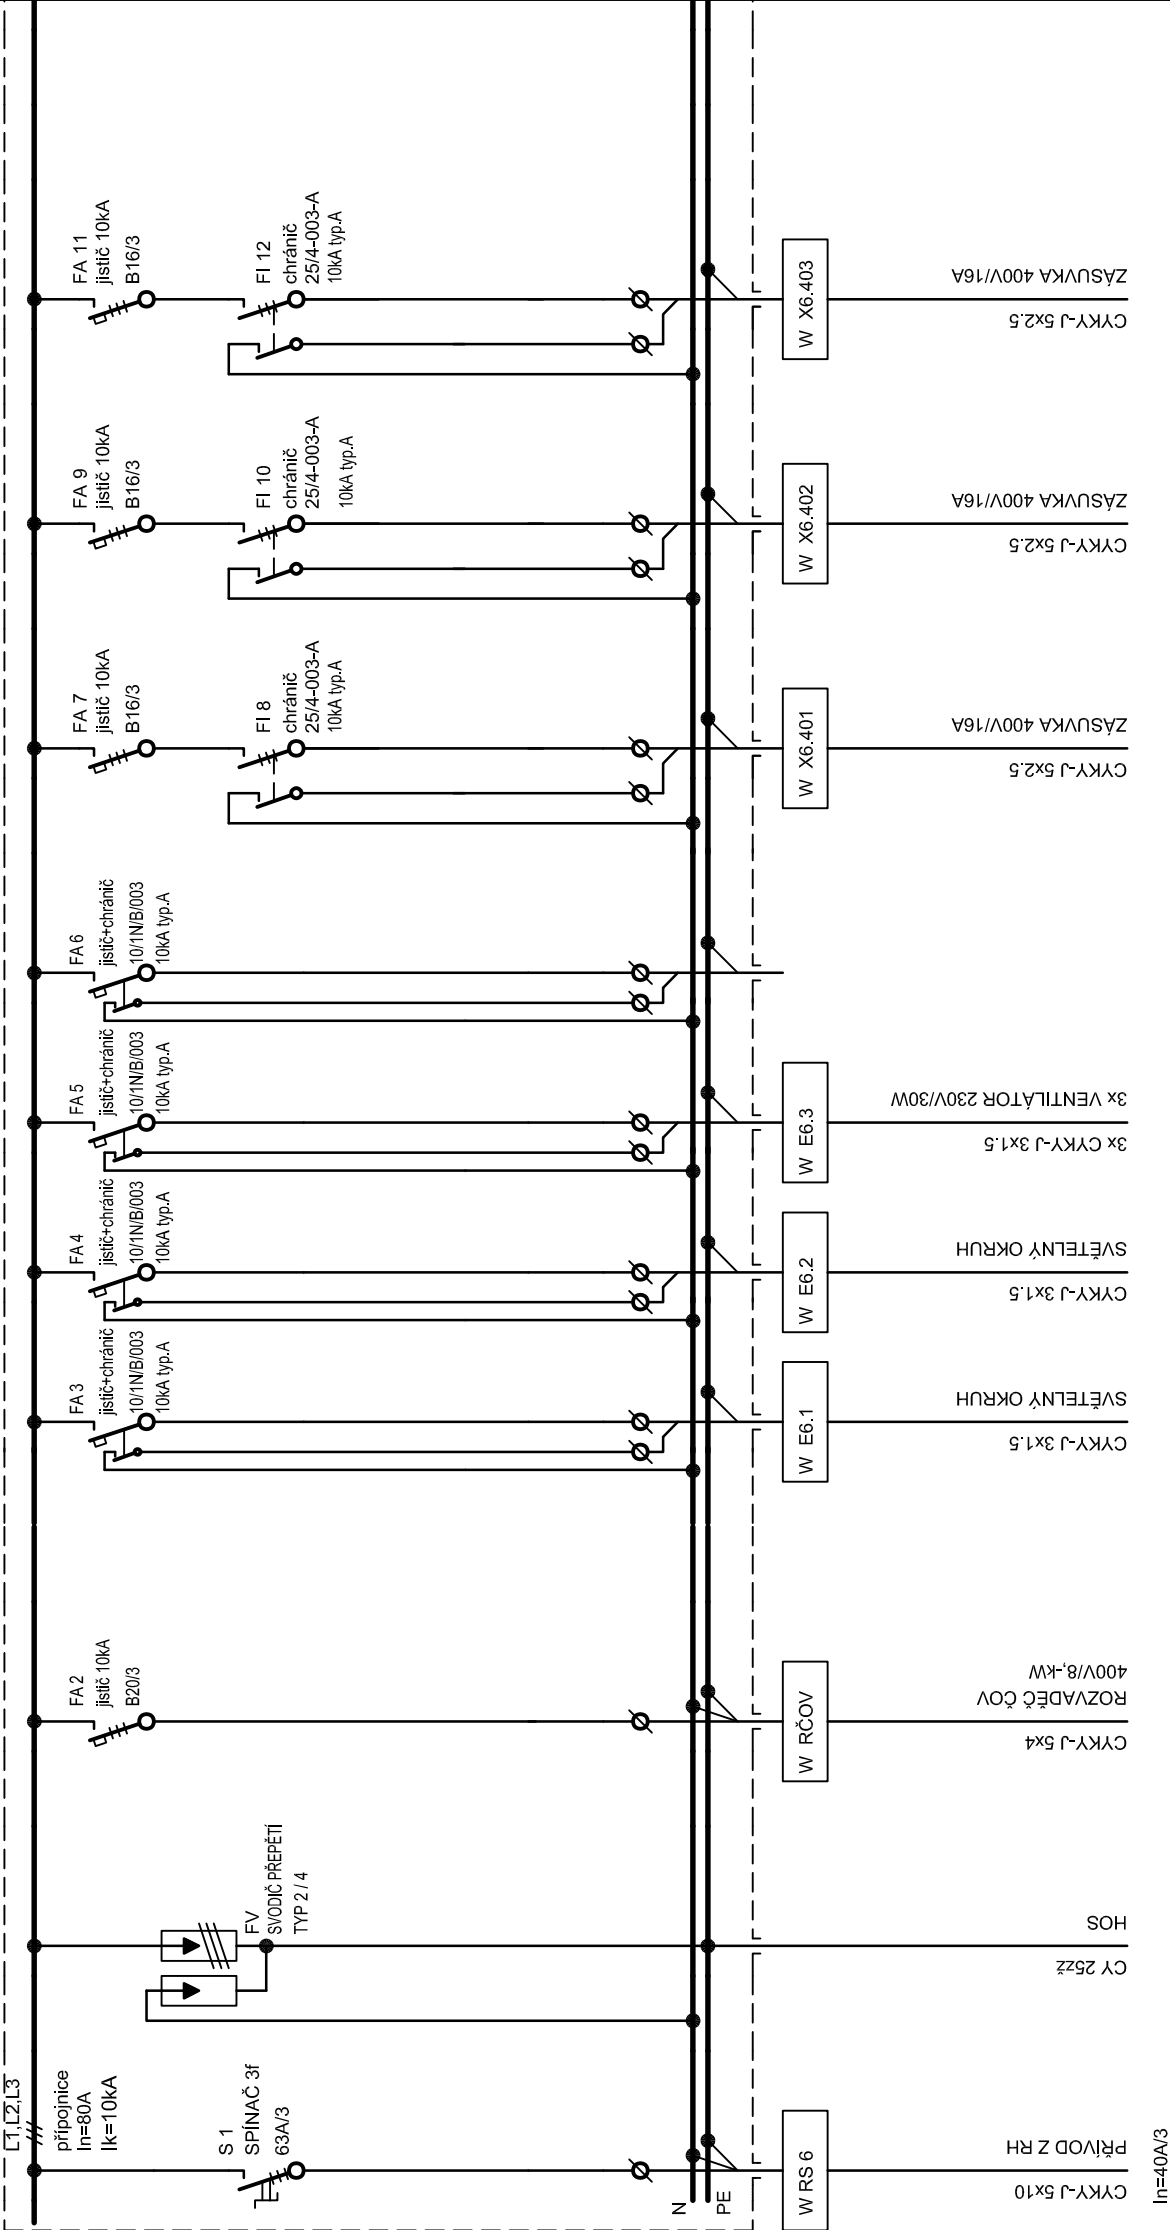

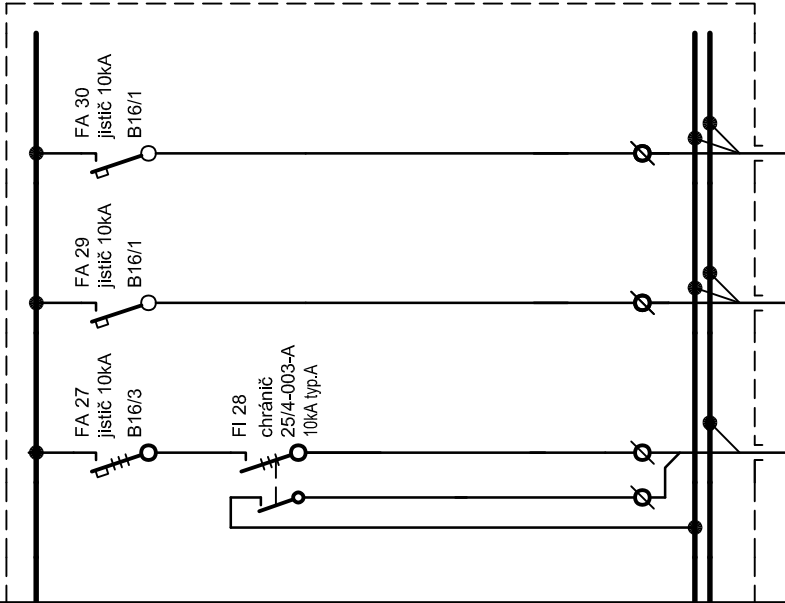

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ NA POVRCH
TYP: 168 MODULŮ
ROZMĚRY: 600x1260x270mm
KRYTÍ: IP 54 / IP 20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM
PŘÍKON SOUDOBÝ: Ps = 12,- kW

Napěťová soustava : 3+PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| DATUM: 04/2024 | NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS 6 | LIST/LISTŮ: 3/3 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|